

IBS Scherer GmbH



Original-Betriebsanleitung Typ M, Typ MD, Typ M-500



Alle Geräte sind geprüft und zertifiziert!

- DE Original-Betriebsanleitung IBS-Teilereinigungsgerät Typ M, Typ MD, Typ M-500
CZ Překlad původního návodu k používání IBS-Mycí stůl Typ M, Typ MD, Typ M-500
PL Tłumaczenie instrukcji oryginalnej Urządzenie do czyszczenia części IBS Typ M, Typ MD, Typ M-500
ES Traducción del manual original IBS-Máquina limpiapiezas tipo M, tipo MD, tipo M-500
EN Translation of the original instructions IBS-Parts Cleaning Devices Type M, MD, M-500
FR Traduction du manuel d'emploi d'origine Appareil de nettoyage de pièces IBS Type M, MD, M-500
NL Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing IBS onderdelenreinigungsapparaat Type M, MD, M-500

INHALT | CONTENT

- DE** Original-Betriebsanleitung IBS-Teilereinigungsgerät Typ M, Typ MD, Typ M-500
- CZ** Překlad původního návodu k používání IBS-Mycí stůl Typ M, Typ MD, Typ M-500
- PL** Tłumaczenie instrukcji oryginalnej Urządzenie do czyszczenia części IBS Typ M, Typ MD, Typ M-500
- ES** Traducción del manual original IBS-Máquina limpiapieza tipo M, tipo MD, tipo M-500
- EN** Translation of the original instructions IBS-Parts Cleaning Device Type M, MD, M-500
- FR** Traduction du manuel d'emploi d'origine Appareil de nettoyage de pièces IBS Type M, MD, M-500
- NL** Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing IBS onderdelenreinigingsapparaat Type M, MD, M-500

ANHANG | ATTACHMENT

DGUV Test - GS Zertifikat

Zertifikat Nr. GA 174883 vom 24.04.2018	 DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Oberflächentechnik und Anschlagmittel Fachbereich Holz und Metall
GS - Zertifikat	
Name und Anschrift des Zertifizierten Zertifizierende	
Produktbezeichnung	
Typ	
Prüfgrundlage	
Zugehörige Prüfberichte	
Weitere Angaben:	
Das gesamte Besondere stimmt mit dem in § 17 Absatz 1 des Produktserienhilfegesetzes genannten Anforderungen überein. Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das zertifizierte Zeichen an den mit dem jeweiligen Besonderen abgestimmten Produkten anzubringen. Der Zertifikatsinhaber ist dafür für eventuelle aufgeführten Bedingungen zu haften.	
Dieses Zertifikat ist ausschließlich zur Berechtigung zur Anbringung von GS-Zeichnern im Hinweise über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsstelle	
    	



Die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsstelle



Original-Betriebsanleitung IBS-Teilereinigungsgerät Typ M, Typ MD, Typ M-500



Alle Geräte sind geprüft und zertifiziert!

IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
D-55599 Gau-Bickelheim

Tel.: +49 (0) 6701-93 83 -0
Fax: +49 (0) 6701-93 83 -33
E-Mail: info@ibs-scherer.de

Besuchen Sie uns im Internet!
www.ibs-scherer.de



1. Angaben zur Maschine / Technische Daten	3
2. Verwendung	3
2.1. Zugelassene Reinigungsmittel	
2.2. Zugelassene Reinigungsmittel mit technischer Lüftung (Absauganlage)	
2.3. Nicht zugelassene Reinigungsmittel	
2.4. Hinweise	
3. Funktionsweise	4
3.1. Beschreibung der Maschinenfunktion	
3.2. Sicherheitshinweise	
4. Transport	4
4.1. Handhabung	
4.2. Transporthilfsmittel	
4.2.1. Transport mit dem Kran	
4.2.2. Transport mit dem Gabelstapler	
5. Aufstellung / Inbetriebnahme	5
5.1. Befestigung / Standsicherheit	
5.2. Platzbedarf	
5.3. Zulässige Umgebungsbedingungen	
5.4. Bauseitiger Elektroanschluss	
5.5. Zusatzeinrichtungen	
5.5.1. IBS-Auffangwanne (siehe 8. Zubehörliste)	
5.5.2. IBS-Absauganlage (siehe 8. Zubehörliste)	
5.6. Entsorgung	
5.7. Vorsorgemaßnahmen durch Betreiber	
6. Hinweise zum Betrieb der Maschine	6
6.1. Beschreibung der Betätigungseinrichtungen	
6.2. Einricht- bzw. Einstellarbeiten	
6.2.1. Montage des Teilereinigungsgerätes M und MD (M-500 siehe Anhang)	
6.2.2. Montage der IBS-Spezialpumpe	
6.2.3. Betrieb	
6.2.4. Fasswechsel	
6.3. Störungserkennung / -beseitigung	
6.4. Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung	
7. Instandhaltung / Reinigung	8
7.1. Instandhaltungs- / Reinigungsarbeiten	
7.2. Prüfung (DGUV-Information 209-088 — Punkt 5 / bisher BGR 180)	
8. Ersatzteilliste und Zubehörliste.	8
ANLAGE	8
Konformitätserklärung Typ M, MD, M-500	
Anhang zu Original-Betriebsanleitung	10
IBS-Teilereinigungsgerät Typ M-500 / Erweiterte Tragfähigkeit 500 kg	
Zusatz zu 6.2.1. Montage des Teilereinigungsgerätes	

1. ANGABEN ZUR MASCHINE / TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und Kenndaten	Typ M	Typ MD	Typ M-500
Außenmaße Gerät:			
Länge:	1.145 mm	1.165 mm	1145 mm
Breite:	670 mm	695 mm	670 mm
Höhe:	1.050 mm	1.055 mm	1050 mm
		(1735 mm Deckel geöffnet)	
Arbeitsfläche (Innenmaße):	1135 x 660 mm	1135 x 660 mm	1135 x 660 mm
Arbeitshöhe:	870 mm	870 mm	870 mm
Gewicht ohne Fass:	47 kg	60 kg	47 kg
Gewicht mit Fass (gefüllt):	227 kg	240 kg	227 kg
Tragfähigkeit:	250 kg	250 kg	500 kg
Füllmenge:	200 l	200 l	200 l
Arbeitsplatzbezogener Lärm-Emissionswert:	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)
Typenklasse (nach EN 12921-3):	A1	A1	A1

Elektrischer Anschluss			
Netzspannung:	1/N/PE 230 V ~	1/N/PE 230 V ~	1/N/PE 230 V ~
Frequenz:	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme:	0,8 A	0,8 A	0,8 A
Max. Versicherung:	6 A	6 A	6 A

2. VERWENDUNG

Das IBS-Teilerenigungsgerät wurde zum Reinigen von öl- und fettverschmutzten Metallteilen (z.B. Maschinenteilen, Motoren und Gehäusen) mit IBS-Spezialreinigern gebaut.

2.1. Zugelassene Reinigungsmittel

- IBS-Spezialreiniger Typ EL/Extra
- IBS-Spezialreiniger Typ RF
- IBS-Spezialreiniger Typ Purgasol
- IBS-Spezialreiniger Typ Securool
- IBS-Spezialreiniger Typ 100 Plus

2.2. Zugelassene Reinigungsmittel mit technischer Lüftung (Absauganlage)

- IBS-Spezialreiniger Typ Quick

HINWEIS



Verwenden Sie Reinigungsmittel von Fremdherstellern, beachten Sie bitte unbedingt die Produktinformation und das EG-Sicherheitsdatenblatt. Stimmen Sie daher den Einsatz mit IBS Scherer GmbH ab. Beachten Sie zusätzlich die Hinweise unter 2.3! Die erweiterte Garantie von 3 Jahren wird nur beim Einsatz von IBS-Spezialreiniger gewährt.

2.3. Nicht zugelassene Reinigungsmittel



- halogenierte Reinigungsmittel
- entzündbare und leicht entzündbare Reinigungsmittel mit Flammpunkt < 60°C mit Ausnahme von Reinigungsmitteln mit Flammpunkt > 40°C mit technischer Lüftung (Absauganlage)

2.4. Hinweise



- Beachten Sie unbedingt die Richtlinie für Einrichtungen zum Reinigen von Werkstücken mit Reinigungsmitteln (u.a. die DGVV-Information 209-088, ehem. BGR 180)! Das gleiche gilt für die Forderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sowie das Merkblatt M043 – Kaltreiniger (ehemals BGI 880).

3. FUNKTIONSWEISE

3.1. Beschreibung der Maschinenfunktion

- Die IBS-Pumpe fördert die Reinigungsflüssigkeit über einen Schlauch zum IBS-Reinigungspinsel. Das Werkstück liegt auf dem Auflagerost und wird mit Pinsel und Reinigungsflüssigkeit gesäubert.
- Das verschmutzte Reinigungsmittel läuft in das Fass zurück. Die Schmutzpartikel setzen sich am Fassboden ab. Bei nachlassender Reinigungswirkung sollte das Reinigungsmittel gegen ein Fass mit neuem IBS-Spezialreiniger ausgetauscht werden.
- Die Altware wird von IBS Scherer zurückgenommen und einer Wiederverwertung zugeführt, sofern das Vermischungsverbot eingehalten wurde.

3.2. Sicherheitshinweise

- siehe Kapitel 6

4. TRANSPORT

4.1. Handhabung

- Transportieren Sie das Gerät sorgfältig bis zum Aufstellungsort beim Kunden, um eine Beschädigung zu verhindern.
- Sichern sie das Gerät auf der Palette gegen Verrutschen.
- Beachten Sie beim Transport des Fasses das Sicherheitsdatenblatt (Abschnitt 14) des Reinigers.

4.2. Transporthilfsmittel

4.2.1. Transport mit dem Kran

- Befestigen Sie Kranselle an der Palette und heben Sie das Gerät vorsichtig an. Achten Sie auf den Schwerpunkt. Das Gerät kann kippen!

HINWEIS: Der Kran muss für eine Tragkraft von min. 200 kg vorgesehen sein.

4.2.2. Transport mit dem Gabelstapler

- Fahren Sie mit dem Gabelstapler zwischen die Längsholme der Holzpalette.
- Heben Sie die Einheit an und transportieren Sie diese.

5. AUFSTELLUNG / INBETRIEBNAHME

5.1. Befestigung / Standsicherheit

Es muss eine waagerechte und standfeste Geräteaufstellung auf lösemittelbeständigem Boden gewährleistet sein.

5.2. Platzbedarf

Das Gerät kann an einer Wand stehen. Vor dem Gerät sollte ein Freiraum von ca. 2 m bleiben.

5.3. Zulässige Umgebungsbedingungen

Das Gerät arbeitet störungsfrei bei Temperaturen von -15°C bis +40°C.

Bei Verwendung des IBS-Spezialreiniger Typ Quick darf die Umgebungstemperatur maximal +38°C betragen.

Keine heißen Gegenstände im Gefahrenbereich der Anlage abstellen.

5.4. Bauseitiger Elektroanschluss

Die bauseitige Installation ist von einer zugelassenen Elektrofachkraft nach den VDE-Bestimmungen und geltenden EVU-Vorschriften auszuführen.

Die Elektro-Versorgungsleitung ist entsprechend den Vorschriften zu installieren und nach Angaben (Technische Daten) in der Betriebsanleitung auszuführen.

Das Gerät ist aus funktionalen Gründen mit einem Schutzleiteranschluss (Schuko-Stecker) ausgestattet. Der Schutzleiter endet auf dem Blechpaket des Pumpenmotors. Daher besteht außerhalb des Motorgehäuses keinerlei leitfähige Verbindung zum Schutzleiter des Steckers. Aus der Sicht des Berührungsschutzes entspricht das Reinigungsgerät den Anforderungen an eine Schutzklasse II.

5.5. Zusatzeinrichtungen

5.5.1. IBS-Auffangwanne (siehe 8. Zubehörliste)

Zum umweltgerechten und sicheren Aufnehmen von wassergefährdeten Stoffen gemäß den Forderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).

IBS-Auffangwannen werden gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und sind mit dem Übereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gekennzeichnet.

5.5.2. IBS-Absauganlage (siehe 8. Zubehörliste)

5.6. Entsorgung

- Das Gerät ist überwiegend aus Stahl hergestellt (außer der Elektroausrüstung) und ist entsprechend den gültigen örtlichen Umweltvorschriften zu entsorgen.
- Kontaminierte Teile (z. B. Schläuche, Reinigungspinsel, Reinigungstücher usw.) sind entsprechend den gültigen Umweltvorschriften zu entsorgen.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an IBS Scherer GmbH.
- Verschmutzte IBS-Reinigungsflüssigkeit (Altware) wird von IBS Scherer zurückgenommen und einer Wiederverwertung zugeführt, sofern das Vermischungsgebot eingehalten wurde.
- Verwenden Sie Reinigungsmittel von anderen Herstellern, sind unbedingt die Angaben und Sicherheitshinweise der Herstellerfirma zu beachten.

5.7. Vorsorgemaßnahmen durch Betreiber

IBS-Teilereinigungsgeräte entsprechen der Typenklasse A 1 (EN 12921-3; 3.15.1).



Ein Gefahrenbereich gemäß den betrieblichen Begebenheiten (z.B. Geometrie und Oberfläche der Werkstücke, Intensität der Reinigung) ist zu definieren. Bei üblichen Reinigungsverfahren empfiehlt IBS einen Gefahrenbereich von 2 m um das Gerät.

GEFAHR!

Der sich durch die Gefährdungsbeurteilung ergebende Gefahrenbereich:

- ist als feuergefährdender Bereich zu kennzeichnen
- ist von Gegenständen freizuhalten, so dass ein ungehinderter Zugang jederzeit möglich ist
- muss mit einer wirksamen, natürlichen Lüftung ausgestattet sein
- im Gefahrenbereich darf nicht geraucht werden
- es dürfen keine offenen Flammen oder sonstige Zündquellen vorhanden sein
- achten Sie auf Sauberkeit beim Umgang mit Reinigungsmitteln, Ölen und Schmierstoffen
- Einweisung des Bedien- und Wartungspersonals
- Anbringung der Betriebsanleitung sowie der Betriebsanweisung am Gerät

6. HINWEISE ZUM BETRIEB DER MASCHINE


6.1. Beschreibung der Betätigungseinrichtungen

Das Gerät wird mit einem Sicherheitsfußschalter eingeschaltet.

6.2. Einricht- bzw. Einstellarbeiten

6.2.1. Montage des Teilereinigungsgerätes M und MD (M-500 siehe Anhang)

- Entfernen Sie die Verpackung.
- Stecken Sie die zwei Fußgestelle (1) in die Rundrohrhülsen (2) (befinden sich direkt unterhalb der Wanne), ein.
- Befestigen Sie die zwei Querstreben (3) mit den beigelegten Schrauben (4) an den Fußgestellen.
- Legen Sie das 200-Liter-Fass (5) mit der Verschraubung nach oben in die Auffangwanne (Optional) (6) und entfernen Sie die 2"-Mantelspundverschraubung des Fasses.
- Stellen Sie das montierte Gerät über das Fass (5).

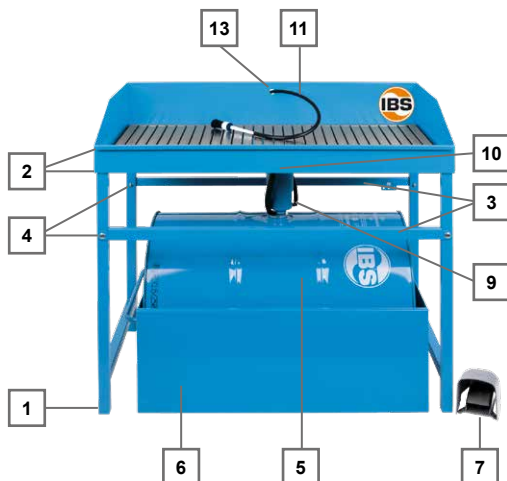

6.2.2. Montage der IBS-Spezialpumpe

- Führen Sie die Pumpe unter leichtem Neigen des Fasses (5) in das Fass ein und verschrauben Sie das Fass mit dem Gewindestopfen 2°.
- Achten sie darauf, dass der Abgang der Pumpe nach links zeigt und der Klemmkasten nach hinten zeigt.
- Stecken Sie den Rücklaufschlauch (9) in die Öffnung des Gewindestopfen 2°.
- Befestigen Sie das obere Ende des Rücklaufschlauches (9) am Ablaufstutzen (10) der Wanne und befestigen diesen mit der beiliegenden Schlauchschelle.
- Befestigen Sie den Pinselschlauch (11) an den Abgang der Pumpe.
- Führen Sie den Pinselschlauch (11) durch die runde Rückwandöffnung der Wanne (13) und stecken den Reinigungspinsel ein.
- Legen sie den Sicherheitsfußschalter vor das Gerät (7).
- Stecken Sie den Stecker in die 230 V-Steckdose.
- Führen sie eine Funktionsprüfung durch: bei Betätigen des Fußschalters muss Reinigungsflüssigkeit gefördert werden.

6.2.3. Betrieb

- Legen Sie das zu säubernde Werkstück auf den Auflagerost.
- Schalten sie durch Betätigung des Fußschalters das Gerät ein.
- Reinigen Sie das Werkstück mit dem Pinsel.
- Schalten Sie die Pumpe durch Loslassen des Fußschalters aus.

6.2.4 Fasswechsel

- Lösen Sie den Pinselschlauch (11) an der Pumpe.
- Entfernen Sie den Rücklaufschlauch (9) von dem Fass (5).
- Machen Sie die Pumpe Stromlos.
- Entfernen Sie die Pumpe unter leichtem Neigen des Fasses (5) aus dem Fass. Lösen Sie dazu den 2° Gewindestopfen.
- Verschließen Sie das Fass mit der 2°-Mantelspundverschraubung.
- Ziehen Sie die Auffangwanne unter dem IBS-Teilereinigungsgerät hervor und stellen die Auffangwanne (6 – Optional) unter Zuhilfenahme des Griffes mit dem Fass aufrecht.
- Tauschen Sie das Fass aus und legen Sie die Auffangwanne wieder vorsichtig auf den Boden.
- Schieben Sie diese wieder unter das IBS-Teilereinigungsgerät.
- Entfernen Sie die 2°-Mantelspundverschraubung an dem Fass.
- Montage der IBS-Spezialpumpe (siehe Punkt 6.2.2.).

HINWEIS

Bitte füllen Sie die Garantiekarte (Formular) unter www.ibs-scherer.de aus.

6.3. Störungserkennung / -beseitigung

Störung	Ursache	Behebung
Pumpe arbeitet nicht	Keine Spannung vorhanden	Prüfen, ob Netzstecker eingesteckt ist
	Pumpe ist defekt	Pumpe austauschen
Pumpe fördert nicht	Flüssigkeitsstand im Fass zu gering	Flüssigkeitsstand überprüfen, ggfls. Anforderungen Fasswechsel bei IBS Scherer
	Pumpe ist defekt	Pumpe austauschen

Führen die angegebenen Maßnahmen nicht zum Erfolg, so wenden Sie sich bitte an Tel: +49 (6701) 93 83-0 oder melden Sie sich per E-Mail unter info@ibs-scherer.de.

6.4. Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung

Beim Umgang mit Reinigungsmittel muss Schutzkleidung entsprechend dem Sicherheitsdatenblatt des eingesetzten Industriereinigers benutzt werden. Für alle IBS-Spezialreiniger gilt:

Es sollen lösemittelbeständige Handschuhe, Schutzbrille sowie Schürze verwendet werden. Handschuhmaterial:

- Handschuhe aus Polychloropren – CR, empfohlene Materialstärke: > 0,5 mm, max. Durchbruchzeit: 4 Stunden
- Handschuhe aus Nitrilkautschuk / Nitrilatex – NBR, empfohlene Materialstärke: > 0,35 mm
- Handschuhe aus Fluorkautschuk (Viton) – FKM, empfohlene Materialstärke: > 0,4 mm
- Permeationszeit / Durchbruchzeit: > 8 Stunden (EN 374)

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. Schutzhandschuhe sollten bei ersten Abzugserscheinungen ersetzt werden.

7. INSTANDHALTUNG / REINIGUNG

7.1. Instandhaltungs- / Reinigungsarbeiten

Bei sämtlichen Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten ist der Netzstecker zu ziehen.

7.2. Prüfung (DGV-Information 209-088 — Punkt 5 / bisher BGR 180)

Das IBS-Teilereinigungsgerät ist nach Bedarf, jedoch mindestens einmal jährlich, durch eine befähigte Person auf arbeitssicheren Zustand zu prüfen.

8. ERSATZTEILLISTE UND ZUBEHÖRLISTE


ANLAGE

Konformitätserklärung Typ M, MD, M-500



Beschreibung	M	MD	M-500	F2	G-50-I	G-50-W	K	KP	BK-50	L	A
IBS-Auffangwanne	2120022	2120022	2120022		2120021	2120021	2120023	2120023	2120024	2120022	
IBS-Nachrüstsatz K-50							2222063	2222063			
IBS-Korbssystem Typ L										2222067	
IBS-Reinigungspinsel — feine Borsten 0,3 mm, Borsten Ø/L: 35/50 mm	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	
IBS-Reinigungspinsel — grobe Borsten 0,5 mm, Borsten Ø/L: 35/50 mm	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	
IBS-Reinigungspinsel, breit — grobe Borsten 0,5 mm, Borsten Ø/L: 50/50 mm	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	
IBS-Reinigungspinsel, lang — grobe Borsten 0,5 mm, Borsten Ø/L: 35/80 mm	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	
IBS-Reinigungspinsel, breit — Naturhaar, Borsten Ø/L: 50/50 mm	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	
IBS-Reinigungspinsel, Standard — Naturhaar, Borsten Ø/L: 35/50 mm	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	
IBS-Reinigungspinsel, klein — feine Borsten, 0,3 mm Borsten Ø/L: 20/50 mm	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	
IBS-Reinigungspinsel, klein — grobe Borsten, 0,5 mm Borsten Ø/L: 35/50 mm	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	
IBS-Reinigungspinsel mit Drehgewinde, Borsten L/Ø: 55/35 mm											2222051
IBS-Schutzhandschuhe — 5er-Pack Größe L	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093
IBS-Schutzhandschuhe — 5er-Pack Größe XL	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073
IBS-Schutzhandschuhe — 5er-Pack Größe XXL	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081
IBS-Absauganlage	2120013		2120013				2120017			2120029	
IBS-Spezialpumpe, mit Fußschalter	2222056	2222056	2222056		2222089	2222089	2222057	2222057	2222080	2222082	
IBS-Spezialpumpe, mit Fußschalter — Druckluft	2222064	2222064	2222064				2222065				
Spritzschutzblech	2222066		2222066								
Auflagerost (Lochblech)	2221000	2221000	2221000	2222018	2222021	2222019	2222017	2222017	2222019		
Auflagerost (Lamellenrost)	2222060	2222060	2222060	2222062	2222016	2222016	2222061	2222061		2222020	
Ausblasgitter mit Luftanschluss										2222014	
Fußschalter mit Haube	2222022	2222022	2222022		2222022	2222022	2222022	2222022	2222022	2222022	
Fußschalter ohne Haube				2222024	2222024						
Rad, 1 Stück				2222026	2222026						2222027
Lenkrollen mit Euro-Stopp											2222028
Ein/Aus-Mechanik											
IBS-Rücklaufschlauch	2221012	2221012	2221012	2221012	2221012	2221012			2221012	2221012	
Rücklaufanschluss, ¾"				2222033	2222033				2222033		
Fassanschluss, 2"	2222036	2222036	2222036		2222036	2222036			2222036		
IBS-Pinselschlauch (Preis pro 1,0 m)	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059
Gasdruckfeder 110N, benötigte Menge: 2 Stück		15888894									

IBS-Teilereinigungsgerät Typ M-500 / Erweiterte Tragfähigkeit 500 kg

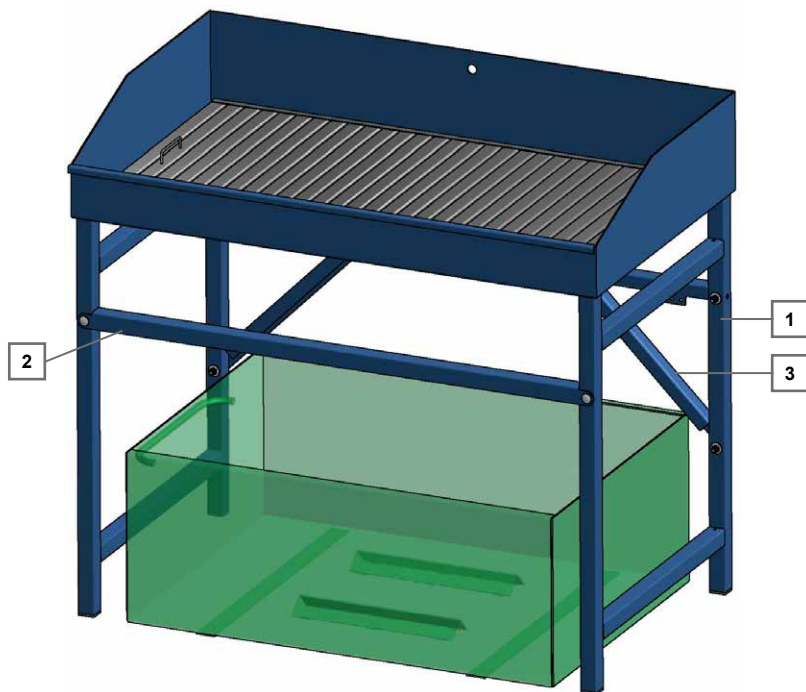

Zusatz zu 6.2.1. Montage des Teilereinigungsgerätes

- Um Beschädigungen bei der Montage des IBS-Teilereinigungsgerätes Typ M-500 zu vermeiden wird eine 2-Mann-Montage empfohlen.
- Entfernen Sie die Verpackung.
- Stecken Sie die zwei Fußgestelle (1) in die Rundrohrhülsen (befinden sich direkt unterhalb der Wanne), ein.
- Befestigen Sie die zwei Querstreben (2) mit den beigelegten Schrauben (M8x50) an den Fußgestellen.
- Befestigen Sie die beiden Diagonalstreben (3) mit den beiliegenden Schrauben an dem einen Ende mit dem Gestell (M8x50), das andere Ende mit der hinteren Querstrebe (M8x20).
- Legen Sie das 200-Liter-Fass mit der Verschraubung nach oben in die Auffangwanne (optional) und entfernen Sie die 2"-Mantel-spundverschraubung des Fasses.
- Stellen Sie das montierte Gerät über das Fass.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

gemäß Anhang II A der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Hiermit erklären wir, dass das Teilereinigungsgerät

Geräte-Typ	M	MD	M-500
Artikel-Nr.	2120003	2120301	2120404
Seriennummer	M019700 – M020699	MD042500 – MD042999	M500300 – M500499

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:

EG Richtlinien

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG:2006-06

Angewendete harmonisierte Normen:

EN ISO 12100:2010

Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung

EN 12921-1:2005+A1:2010

Maschinen zur Oberflächenreinigung und -vorbehandlung von industriellen Produkten mittels Flüssigkeiten oder Dampfphasen – Teil 1: Allgemeine Sicherheitsanforderungen

EN 12921-3:2005+A1:2008

Maschinen zur Oberflächenreinigung und -vorbehandlung von industriellen Produkten mittels Flüssigkeiten oder Dampfphasen – Teil 3: Sicherheit von Anlagen, in denen brennbare Flüssigkeiten verwendet werden

EN ISO 13854:2019

Sicherheit von Maschinen;

Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen

EN 60204-1:2018

Sicherheit von Maschinen; Elektrische Ausrüstung von Maschinen
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN ISO 11200:2014+A1:2020

Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten

Angewendete technische Spezifikationen:

DGUV-Information
209-088:2017-08

Reinigen von Werkstücken mit Reinigungsflüssigkeiten (Punkt 3.1.4. sowie Punkt 5)

Bevollmächtigt zum Zusammenstellen der technischen Unterlagen:

Herr Torsten Bodtländer, IBS Scherer GmbH, Gewerbegebiet, 55599 Gau-Bickelheim



11.03.2024

Datum

Dipl.-Ing. Axel Scherer (Geschäftsführer)

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschinen verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.



**Překlad původního návodu
k používání
IBS-Mycí stůl Typ M, Typ MD, Typ M-500**



Všechna zařízení jsou zkontrolována a certifikována!

IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
D-55599 Gau-Bickelheim

Tel.: +49 (0) 6701-93 83 -0
Fax: +49 (0) 6701-93 83 -33
E-Mail: info@ibs-scherer.cz

Navštivte nás na internetu:
www.ibs-scherer.cz



OBSAH

CZ

1. Údaje o zařízení / Technická data	15
2. Použití	15
2.1. Přípustné čisticí prostředky	
2.2. Schválené čisticí prostředky s technickou ventilací (odsávací systém)	
2.3. Neschválené čisticí prostředky	
2.4. Poznámky	
3. Popis funkce	16
3.1. Popis funkce stroje	
3.2. Bezpečnostní upozornění	
4. Přeprava	16
4.1. Manipulace	
4.2. Pomocné prostředky při přepravě	
4.2.1. Přeprava pomocí jeřábu	
4.2.2. Přeprava pomocí vysokozdvizného vozíku s vidlicemi	
5. Instalace / Uvedení do provozu	17
5.1. Upevnění / stabilita	
5.2. Požadavky na místo	
5.3. Přípustné okolní podmínky	
5.4. Zamezení elektrostatických výbojů	
5.5. Přídavná zařízení	
5.5.1. IBS-Záchytná vana (viz 8. Seznam příslušenství)	
5.5.2. IBS-Odsávací zařízení (viz 8. Seznam příslušenství)	
5.6. Likvidace	
5.7. Preventivní opatření provozovatele	
6. Pokyny k provozu stroje	18
6.1. Popis ovládacích zařízení	
6.2. Seřizování resp. nastavení	
6.2.1. Montáž zařízení dílů M a MD (M-500 viz. příloha)	
6.2.2. Montáž IBS-Speciálního čerpadla	
6.2.3. Provoz	
6.2.4. Výměna kapaliny	
6.3. Identifikace / Odstranění poruchy	
6.4. Poznámky k osobním ochranným prostředkům	
7. Technická údržba / Čištění	20
7.1. Údržbové / Čisticí práce	
7.2. Zkouška (DGUV-Infomace 209-088-položka 5 / dříve BGR 180)	
8. Seznam náhradních dílů a seznam příslušenství	20
Příloha	20
ES-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Typ M, MD, M-500	
Dodatek k originálu - návod na použití	22
IBS-Mycí stůl typ M-500 / zvětšená nosnost 500 kg	
Doplnění k 6.2.1. Montáž mycího stolu	

1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ / TECHNICKÁ DATA

Rozměry a charakteristické údaje	Typ M	Typ MD	Typ M-500
Vnější rozměry přístroje:			
Délka:	1.145 mm	1.165 mm	1145 mm
Šířka:	670 mm	695 mm	670 mm
Výška:	1.050 mm	1.055 mm (1735 mm s otevřeným víkem)	1050 mm
Pracovní plocha (vnitřní rozměry):	1135 x 660 mm	1135 x 660 mm	1135 x 660 mm
Pracovní výška:	870 mm	870 mm	870 mm
Hmotnost bez sudu:	47 kg	60 kg	47 kg
Hmotnost se sudem (naplněný):	227 kg	240 kg	227 kg
Nosnost:	250 kg	250 kg	500 kg
Objem náplně:	200 l	200 l	200 l
Emisní hodnota hluku na pracovišti:	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)
Typová třída (podle EN 12921-3):	A1	A1	A1

Elektrické připojení			
Síťové napětí:	1/N/PE 230 V ~	1/N/PE 230 V ~	1/N/PE 230 V ~
Frekvence:	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Příkon:	0,8 A	0,8 A	0,8 A
Max. předjistiění:	6 A	6 A	6 A

2. POUŽITÍ

IBS-Myci stůl byl zkonstruován k čištění olejem a mazivem znečištěných kovových dílů (např. částí strojů, motorů a krytů) pomocí IBS čisticích kapalin.

2.1. Přípustné čisticí prostředky

- IBS-Čisticí kapalina typu EL/Extra
- IBS-Čisticí kapalina typu RF
- IBS-Čisticí kapalina typu Purgasol
- IBS-Čisticí kapalina typu SecuroI
- IBS-Čisticí kapalina typu 100 Plus

2.2. Schválené čisticí prostředky s technickou ventilací (odsávací systém)

- IBS-Čisticí kapalina typu Quick

UPOZORNĚNÍ



Pokud používáte čisticí prostředky jiných výrobců, je třeba dodržovat informace a bezpečnostní pokyny výrobce.

S ohledem na něj odsouhlasíte použití s IBS Scherer GmbH. Dodatečně respektujte upozornění v 2.3!

Rozšířená 3letá záruka se poskytuje pouze při používání IBS-Speciálních kapalin.

2.3. Neschválené čisticí prostředky



- Halogenové čisticí prostředky
- Hořlavé a snadno hořlavé čisticí prostředky s bodem vzplanutí < 60 °C, s výjimkou čisticích prostředků s bodem vzplanutí > 40 °C s technickou ventilací (odsávací systém)

2.4. Poznámky



- Je nezbytné dodržovat pokyny pro zařízení pro čištění obrobků čisticími prostředky (např. DGUV-Informace 209-088, dříve BGR 180)! Totéž platí pro požadavky zákona o vodních zdrojích (WHG), vyhlášky o systémech pro nakládání s látkami ohrožujícími vodu (AwSV) a letáku M043-Cold Cleaner (dříve BGI 880).

3. POPIS FUNKCE

3.1. Popis funkce stroje

- IBS-Čerpadlo čerpá čisticí kapalinu přes hadici k IBS čisticímu štětcí. Čištěný předmět leží na roštu a pomocí štětce a čisticí kapaliny se čistí.
- Znečištěný čisticí prostředek teče zpět do sudu. Částice nečistot se usadí na dně sudu. Při zhoršující se účinnosti čištění je nutné čisticí kapalinu vyměnit za sud s novou IBS-Čisticí kapalinou.
- Staré zboží bude odebráno společností IBS Scherer a recyklováno, za předpokladu, dodržení zákazu míchání nebezpečných látek.

3.2. Bezpečnostní upozornění

- Viz kapitola 6

4. PŘEPRAVA

4.1. Manipulace

- Přístroj přepravujte opatrně až na místo instalace u zákazníka, aby se zabránilo poškození.
- Přístroj na paletě zajistěte proti posunutí.
- Při přepravě sudu respektujte bezpečnostní list čisticí kapaliny.

4.2. Pomocné prostředky při přepravě

4.2.1. Přeprava pomocí jeřábu

- Lano jeřábu upevněte na paletě a opatrně přístroj zvedněte. Dávejte pozor na těžiště. Přístroj se může naklonit!

UPOZORNĚNÍ Jeřáb musí být konstruován pro nosnost min. 200 kg.

4.2.2. Přeprava pomocí vysokozdvizného vozíku s vidlicemi

- Vysokozdvizným vozíkem zajedte mezi podélné nosníky dřevěné palety.
- Nadzvedněte zařízení a přepravte ho.

5. INSTALACE / UVEDENÍ DO PROVOZU

5.1. Upevnění / stabilita

Musí se zajistit vodorovné a stabilní umístění přístroje na podlaže odolné vůči rozpouštěcím látkám.

5.2. Požadavky na místo

Přístroj může stát u zdi. Před přístrojem by měl zůstat volný prostor cca 2 m.

5.3. Přípustné okolní podmínky

Přístroj pracuje bezporuchově při teplotách od -15 °C do +40 °C.

Při použití speciálního čističe IBS Quick nesmí okolní teplota překročit +38 °C.

Do nebezpečné oblasti systému neumísťujte žádné horké předměty.

5.4. Zamezení elektrostatických výbojů

Podle nařízení smí místní instalaci provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Elektrickou rozvodnou síť je nutné instalovat a realizovat v souladu s předpisy a údaji (technickými údaji) v návodu na obsluhu.

Z funkčních důvodů je zařízení vybaveno ochranným vodičem (Schuko zástrčka). Ochranný vodič končí na plechovém obalu motoru čerpadla. Proto není vodič spojení s ochranným vodičem konektoru mimo kryt motoru. Z hlediska ochrany proti dotyku čistící zařízení splňuje požadavky na třídu ochrany II.

5.5. Přídavná zařízení

5.5.1. IBS-Záchytná vana (viz 8. Seznam příslušenství)

Pro šetrné a bezpečné vstřebávání látek ohrožených vodou v souladu s požadavky zákona o vodních zdrojích (WHG).

Záchytné vany IBS jsou vyráběny v souladu s pokyny pro požadavky na ocelové vany (StawaR) a jsou označeny značkou shody (Ü-značka).

5.5.2. IBS-Odsávací zařízení (viz 8. Seznam příslušenství)

5.6. Likvidace

- Přístroj je vyroben převážně z oceli (kromě elektrického příslušenství) a je nutné zlikvidovat ho v souladu s platnými místními předpisy na ochranu životního prostředí.
- Kontaminované části (např. hadice, čistící štětce, čistící hadry atd.) je nutné zlikvidovat v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí.
- V případě dotazů se prosím obraťte na IBS Scherer GmbH.
- Znečištěná IBS kapalina (stará) bude odebrána společností IBS Scherer a recyklována, za předpokladu, že byl dodržen zákaz míchání nebezpečných látek.
- Pokud používáte čistící prostředky jiných výrobců, je třeba dodržovat informace a bezpečnostní pokyny výrobce.

5.7. Preventivní opatření provozovatele

IBS-Mycí stoly odpovídají typové třídě A 1 (EN 12921-3; 3.15.1).

CZ



Nebezpečí!

V souladu s provozními případy (např. geometrie a povrch čistěné součásti, intenzita čištění) je nutné definovat rizikovou oblast. Při běžném procesu čištění doporučuje IBS rizikovou oblast 2 m kolem přístroje.

Riziková oblast vyplývající z posouzení nebezpečí:

- Je nutné ji označit jako oblast s nebezpečím ohně
- Je nutné ji udržovat volnou, bez předmětů, aby byl kdykoliv možný neomezený přístup
- Musí být vybavena účinnou přirozenou ventilací
- V rizikové oblasti se nesmí kouřit
- Nesmí se zde vyskytovat žádný otevřený oheň nebo jiné zápalné zdroje
- Při manipulaci s čisticími prostředky, oleji a mazivy dbejte na čistotu
- Instruktaž personálu obsluhy a údržby
- Umístění návodu k obsluze a provozních pokynů na přístroj

6. POKYNY K PROVOZU STROJE


6.1. Popis ovládacích zařízení

Přístroj se zapíná bezpečnostním nožním spínačem.

6.2. Seřizování resp. nastavení

6.2.1. Montáž zařízení dílů M a MD (M-500 viz. příloha)

- Odstraňte obal.
- Dva podstavce (1) zasuňte do kulatých ochranných trubek (2) (nacházejí se přímo pod vanou).
- Upevněte dvě příčné výztuhy (3) pomocí přiložených šroubů (4) k podstavci.
- Položte 200 litrový sud (5) se šroubením nahoru do záchytné vany (alternativně) (6) a odstraňte 2" ochranný plášť šroubení sudu.
- Montovaný přístroj umístěte nad sud (5).

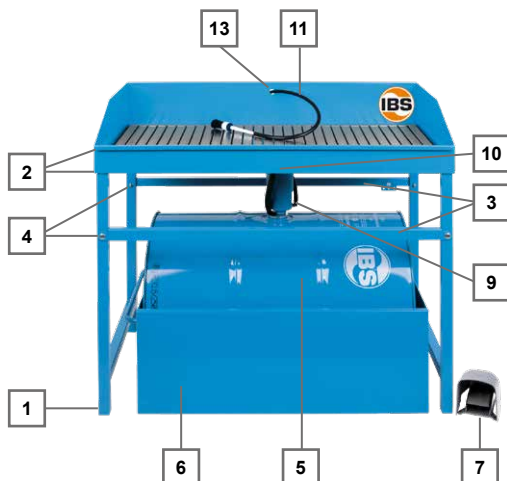

6.2.2. Montáž IBS-Speciálního čerpadla

- Lehkým nakloněním sudu (5) zaveďte čerpadlo do sudu a pomocí zátky se závitem 2" sud přišroubujte.
- Dbejte na to, aby odpad čerpadla ukazoval směrem doleva a skříň svorkovnice směrem dozadu.
- Zasuňte hadici recirkulace (9) do otvoru zátky se závitem 2".
- Upevněte horní konec hadice recirkulace (9) na odtokové hrdlo (10) vany a upevněte ho pomocí přiložené hadicové sponky.
- Upevněte hadici štětce (11) na odpad čerpadla.
- Hadici štětce (11) vedte skrz kulatý otvor zadní stěny vany (13) a nasadte čistící štětec.
- Před přístroj položte bezpečnostní nožní spínač (7).
- Zástrčku zasuňte do zásuvky 230 V.
- Proveďte kontrolu funkčnosti: Stisknutím nožního spínače se musí čerpat čistící kapalina.

6.2.3. Provoz

- Čistěný díl položte na rošt.
- Přístroj zapněte stisknutím nožního spínače.
- Obráběný díl vycistěte štětcem.
- Vypněte čerpadlo uvolněním nožního spínače.

6.2.4 Výměna kapaliny

- Uvolněte hadici ke štětci (11) na čerpadle.
- Odmontujte hadici odtoku (9) ze sudu (5).
- Uvolněte čerpadlo.
- Vyměňte čerpadlo ze sudu s mírným naklopením sudu (5). Uvolněte 2" zátku se závitem.
- Uzavřete sud 2" zátkou se závitem.
- Vytáhněte záchytnou vanu pod IBS-Mycím stolem a udržujte záchytnou vanu (6 – voitelně) se sudem ve vodorovné poloze.
- Vyměňte sud a opatrně položte záchytnou vanu zpět na podlahu.
- Zasuňte je zpět pod IBS-Mycí stůl.
- Vymontujte 2" – zátku se závitem na sudu.
- Instalace IBS-Speciálního čerpadla (viz bod 6.2.2.).

UPOZORNĚNÍ

Vyplňte prosím záruční kartu (formulář) na www.ibs-scherer.cz.

6.3. Identifikace / Odstranění poruchy

Porucha	Příčina	Náprava
Čerpadlo nepracuje	Není napětí	Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka zastrčená
	Čerpadlo je poškozené	Vyměňte čerpadlo
Čerpadlo nečerpá	Stav hladiny kapaliny v sudu je příliš nízký	Zkontrolujte stav hladiny kapaliny, popř. požádejte u IBS Scherer o výměnu sudu
	Čerpadlo je poškozené	Vyměňte čerpadlo

Pokud uvedená opatření nejsou úspěšná, obraťte se na tel. +420 494 947 700 nebo napište e-mail na adresu info@ibs-scherer.cz.

6.4. Poznámky k osobním ochranným prostředkům

Při manipulaci s čisticími prostředky se musí používat ochranný oděv v souladu s bezpečnostním listem použitého průmyslového čističe. Pro všechny IBS-Čisticí kapaliny platí:

Je nutné používat ochranné rukavice odolné vůči rozpouštěcím látkám, ochranné brýle a zástěru.

Materiál ochranných rukavic:

- Ochranné rukavice z polychloroprenu – CR, doporučená síla materiálu: > 0,5 mm, max. doba proniknutí: 4 hodiny
- Ochranné rukavice z nitrilového kaučuku / nitrilového latexu – NBR, doporučená síla materiálu: > 0,35 mm
- Ochranné rukavice z fluorového elastomeru (Viton) – FKM, doporučená síla materiálu: > 0.4 mm
- Doba propustnosti / doba proniknutí: > 8 hodin (EN 374)

Přesnou dobu proniknutí zjistíte u výrobce ochranných rukavic a je nutné ji dodržovat. Ochranné rukavice je nutné při prvních známkách opotřebení vyměnit.

7. TECHNICKÁ ÚDRŽBA / ČIŠTĚNÍ

7.1. Údržbové / Čisticí práce

Při veškerých údržbových a čisticích pracích je nutné odpojit síťovou zástrčku.

7.2. Zkouška (DGV-Infomace 209-088-položka 5 / dříve BGR 180)

IBS-Mycí stůl musí být dle potřeby, nejméně však jednou ročně, zkontrolován kvalifikovanou osobou s hlediska bezpečných pracovních podmínek.


8. SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ A SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍLOHA

ES-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Typ M, MD, M-500



Popis	M	MD	M-500	F2	G-50-I	G-50-W	K	KP	BK-50	L	A
IBS-Záchytňá vana	2120022	2120022	2120022	2120021	2120021	2120021	2120023	2120023	2120024	2120022	
IBS-Podslavec pro K-50							2222063	2222063			
IBS-Koš typu L										2222067	
Průtokový štětec, jemné štětiny 0,3 mm, štětiny Ø/d: 35/50 mm	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	
Průtokový štětec, hrubé štětiny 0,5 mm, štětiny Ø/d: 35/50 mm	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	
Průtokový štětec, široký — hrubé štětiny 0,5 mm, štětiny Ø/d: 50/50 mm	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	
Průtokový štětec, dlouhý — hrubé štětiny 0,5 mm, štětiny Ø/d: 35/80 mm	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	
Průtokový štětec, široký — přírodní vlas, štětiny Ø/d: 50/50 mm	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	
Průtokový štětec, standard — přírodní vlas, štětiny Ø/d: 35/50 mm	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	
Průtokový štětec, malý — jemné štětiny 0,3 mm, štětiny Ø/d: 20/50 mm	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	
Průtokový štětec, malý — hrubé štětiny 0,5 mm, štětiny Ø/d: 35/50 mm	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	
Štětec s otáčným závitem, štětiny díř: 55/65 mm											2222051
IBS-Ochranné rukavice 5 ks vel. L	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	
IBS-Ochranné rukavice 5 ks vel. XL	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	
IBS-Ochranné rukavice 5 ks vel. XXL	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	
IBS-Odsávací zařízení	2120013		2120013				2120017			2120029	
IBS-Speciální čerpadlo s nožním spínačem	2222056	2222056	2222056		2222089	2222089	2222057	2222057	2222080	2222082	
IBS-Speciální čerpadlo s nožním spínačem — siláčeny vzduch	2222064	2222064	2222064				2222065				
Protistříkova síť	2222066		2222066								
Vkládací rošt (dřevovaný plech)	2221000	2221000	2221000	2222021		2222019	2222017	2222017	2222019		
Vkládací rošt (lamelový rošt)	2222060	2222060	2222060	2222062	2222016		2222061	2222061		2222020	
Výfuková mřížka s přípojkou vzduchu						2222022	2222022	2222022	2222022	2222022	
Nožní spínač s krytem	2222022	2222022	2222022							2222014	
Nožní spínač bez krytu				2222024							
Kolečko, 1 ks				2222026							2222027
Rídící kolečka s brzdou											2222028
Mechanické zapnutí/vypnutí											
IBS-Odpadní odtoková hadice	2221012	2221012	2221012	2221012	2221012	2221012			2221012	2221012	
Odtoková hadice, ¾"				2222033	2222033				2222033		
Hliníková těsnící objímka, 2"	2222036	2222036	2222036		2222036	2222036			2222036		
IBS-Hadice ke štětcí (cena za 1,0 m)	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	
Plynová pružina 110 N, potřebné množství: 2 kusy		15888894									

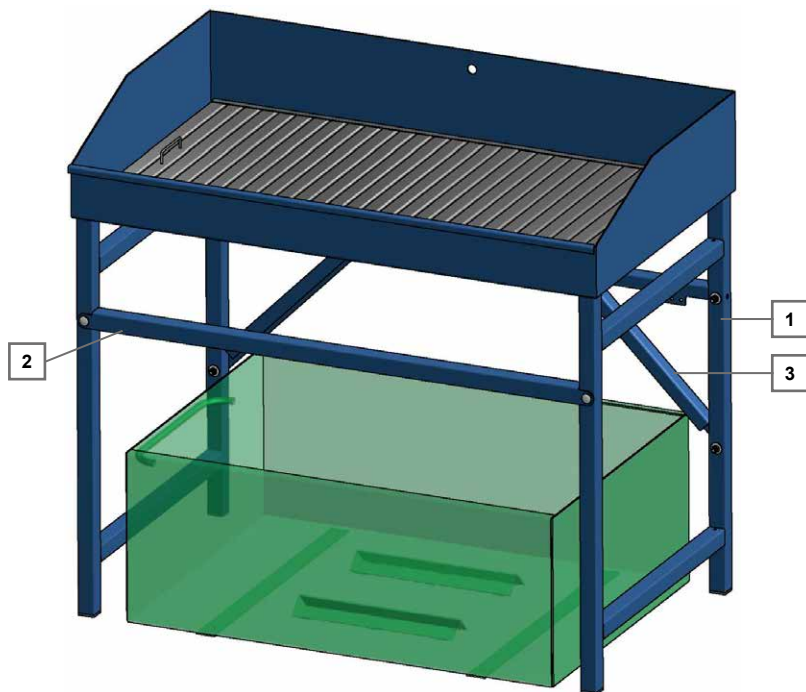

Doplnění k 6.2.1. Montáž mycího stolu

- Aby se zabránilo poškození v průběhu instalace IBS-Mycího stolu typu M-500, doporučujeme montáž ve dvou osobách.
- Odstraňte obal.
- Dva podstavce (1) zasuněte do kulatých ochranných trubek (2) (nacházejí se přímo pod vanou).
- Upevněte dvě příčné výtuhy (3) pomocí přiložených šroubů (4) k podstavci (M8x50).
- Připevněte dvě diagonální ramena (3) s přiloženými šrouby na jednom konci k rámu (M8x50), druhý konec k zadní křížové vzpěře. (M8x20).
- Položte 200 litrový sud se šroubením nahoru do záchytné vany (alternativně) a odstraňte 2" ochranný plášť šroubení sudu.
- Montovaný přístroj umístěte nad sud.

ES-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle dodatku II A Směrnice ES o strojích 2006/42/ES (MaschR)

Tímto prohlašujeme, že přístroj na čištění dílů

Typ přístroje	M	MD	M-500
Č. výrobku	2120003	2120301	2120404
Pořadové číslo	M019700 – M020699	MD042500 – MD042999	M500300 – M500499

odpovídá následujícím příslušným ustanovení předpisů:

ES Směrnice

ES-Směrnice o strojích 2006/42/ES:2006-06

Aplikované harmonizované normy:

EN ISO 12100:2010

Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné základní principy vytváření – Zhodnocení rizika a omezení rizika

EN 12921-1:2005+A1:2010

Stroje pro povrchové čištění a předběžnou úpravu průmyslových produktů pomocí kapalin nebo parních fází – část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky (německé znění EN 12921-1:2005)

EN 12921-3:2005+A1:2008

Stroje pro povrchové čištění a předběžnou úpravu průmyslových produktů pomocí kapalin nebo parních fází – část 3: Bezpečnost zařízení, v nichž se používají hořlavé kapaliny (německé znění EN 12921-3:2005)

EN ISO 13854:2019

Bezpečnost strojů;
Minimální odstupy pro vyloučení přímáčknutí dílů těles

EN 60204-1:2018

Bezpečnost strojů;
Elektrické vybavení strojů část 1: Všeobecné požadavky část 1: Všeobecné požadavky

EN ISO 11200:2014+A1:2020

Emise šumů strojů a přístrojů

Aplikované technické specifikace:

Informace DGUV
209-088:2017-08

Čištění součástek čisticími kapalinami (bod 3.1.4. a bod 5)

Pověřený k shnutí technických údajů:

Pan Torsten Bodtländer, IBS Scherer GmbH, Gewerbegebiet, 55599 Gau-Bickelheim



11.03.2024

Datum

Dipl.-Ing. Axel Scherer (jednatel)

Toto prohlášení ztrácí svoji platnost v případě změny strojů, které s námi nebudou odsouhlaseny.



**Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
Urządzenie do czyszczenia części
IBS typ M, typ MD, typ M-500**



Wszystkie urządzenia zostały przetestowane i mają certyfikaty!

IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
D-55599 Gau-Bickelheim

Tel.: +49 (0) 6701-93 83 -0
Fax: +49 (0) 6701-93 83 -33
E-Mail: info@ibs-scherer.pl

Proszę odwiedzać nas
w internecie:
www.ibs-scherer.pl



SPIS TREŚCI

1. Informacje o maszynie / dane techniczne	27
2. Zastosowanie	27
2.1. Dozwolone środki czyszczące	
2.2. Dozwolone środki czyszczące w przypadku korzystania z wentylacji technicznej (instalacji odsysającej)	
2.3. Niedozwolone środki czyszczące	
2.4. Normy	
3. Sposób działania	28
3.1. Opis funkcji maszyny	
3.2. Wskazówki bezpieczeństwa	
4. Transport	28
4.1. Postępowanie	
4.2. Pomocnicze środki transportowe	
4.2.1. Transport przy użyciu dźwigu	
4.2.2. Transport przy użyciu wózka widłowego	
5. Instalacja / uruchomienie	29
5.1. Mocowanie / stabilność	
5.2. Przestrzeń potrzebna do zainstalowania	
5.3. Dozwolone warunki otoczenia	
5.4. Unikanie ładunków elektrostatycznych	
5.5. Urządzenia dodatkowe	
5.5.1. Wanna zbiorcza IBS (patrz 8. Lista wyposażenia dodatkowego)	
5.5.2. Instalacja odsysająca IBS (patrz 8. Lista wyposażenia dodatkowego)	
5.6. Utylizacja	
5.7. Środki zapobiegawcze podejmowane przez użytkowników	
6. Wskazówki dotyczące eksploatacji maszyny	30
6.1. Opis urządzeń obsługi	
6.2. Prace nastawcze	
6.2.1. Montaż urządzenia do czyszczenia części M i MD (M-500 patrz załącznik)	
6.2.2. Montaż specjalnej pompy IBS	
6.2.3. Eksploatacja	
6.2.4. Wymiana beczki	
6.3. Rozpoznawanie i usuwanie awarii	
6.4. Wskazówki dotyczące sprzętu ochrony osobistej	
7. Konserwacja / czyszczenie	32
7.1. Czynności konserwacyjne i pielęgnacyjne	
7.2. Sprawdzenie (informacje DGUV 209-088 - punkt 5 / wcześniej BGR 180)	
8. Lista części zamiennych i wyposażenia dodatkowego..	32
Dodatek	32
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI UE Typ M, MD, M-500	
Dodatek do oryginalnej instrukcji obsługi	34
IBS-Stół do mycia części Typ M-500 / zwiększona nośność do 500 kg	
Dodatek do 6.2.1. Montaż Stołu do czyszczenia części	

1. INFORMACJE O MASZYNIE / DANE TECHNICZNE

Wymiary i parametry	Typ M	Typ MD	Typ M-500
Wymiary zewnętrzne urządzenia:			
Długość:	1.145 mm	1.165 mm	1145 mm
Szerokość:	670 mm	695 mm	670 mm
Wysokość:	1.050 mm	1.055 mm	1050 mm
		(1735 mm otwarty na pokrywie)	
Powierzchnia robocza (wymiary wewnętrzne):	1135 x 660 mm	1135 x 660 mm	1135 x 660 mm
Wysokość robocza:	870 mm	870 mm	870 mm
Masa bez beczki:	47 kg	60 kg	47 kg
Masa z beczką (napelnioną):	227 kg	240 kg	227 kg
Udźwig:	250 kg	250 kg	500 kg
Pojemność:	200 l	200 l	200 l
Mierzony na stanowisku pracy emitowany hałas:	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)
Klasa typu (wg EN 12921-3):	A1	A1	A1
Podłączenie elektryczne			
Napięcie sieciowe:	1/N/PE 230 V ~	1/N/PE 230 V ~	1/N/PE 230 V ~
Częstotliwość:	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Pobór mocy:	0,8 A	0,8 A	0,8 A
Maks. zabezpieczenie wstępne:	6 A	6 A	6 A

2. ZASTOSOWANIE

Urządzenie do czyszczenia części IBS zostało skonstruowane do czyszczenia elementów metalowych (np. części maszyn, silników i obudów) zabrudzonych olejem i smarem.

2.1. Dozwolone środki czyszczące

- Specjalny preparat czyszczący IBS typ EL/Extra
- Specjalny preparat czyszczący IBS typ RF
- Specjalny preparat czyszczący IBS typ Purgasol
- Specjalny preparat czyszczący IBS typ Securoil
- Specjalny preparat czyszczący IBS typ 100 Plus

2.2. Dozwolone środki czyszczące w przypadku korzystania z wentylacji technicznej (instalacji odsysającej)

- Specjalny preparat czyszczący IBS typ Quick

WSKAZÓWKA



W przypadku stosowania środków czyszczących innych producentów należy przestrzegać informacji o produkcie i karty charakterystyki WE. Ich użycie należy konsultować z IBS Scherer GmbH. Dodatkowo proszę stosować się do wskazówek podanych w punkcie 2.3! Rozszerzona gwarancja na 3 lata jest przyznawana tylko w przypadku stosowania specjalnych preparatów czyszczących marki IBS.

2.3. Niedozwolone środki czyszczące



- Halogenowane środki czyszczące
- Palne i łatwopalne środki czyszczące o temperaturze zapłonu < 60°C z wyjątkiem środków czyszczących o temperaturze zapłonu > 40°C z wentylacją techniczną (system wyciągowy)

2.4. Normy



- Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych dotyczących urządzeń do mycia części środkami czyszczącymi (m.in. Informacje DGUV 209-088, dawniej BGR 180)! To samo dotyczy wymagań Ustawy o zasobach wodnych (WHG), rozporządzenia w sprawie systemów postępowania z substancjami niebezpiecznymi w wodzie (AwSV) i załącznika M043 - Preparaty do mycia na zimno (dawniej BGI 880).

3. SPOSÓB DZIAŁANIA

3.1. Opis funkcji maszyny

- Pompa IBS tłoczy płyn czyszczący przewodem elastycznym do pędzla czyszczącego IBS. Przeznaczony do czyszczenia przedmiot leży na kratce i jest czyszczony płynem czyszczącym.
- Brudny środek czyszczący sphywa z powrotem do beczki. Na dnie beczki osadzają się drobiny brudu. Gdy skuteczność czyszczenia zaczyna słabnąć, należy wymienić środek czyszczący na beczkę nowego specjalnego preparatu IBS.
- Zużyte płyny mogą zostać odebrane przez IBS Scherer i poddane recyklingowi, jeśli zostanie przestrzegana zasada mieszania.

3.2. Wskazówki bezpieczeństwa

- patrz rozdział 6

4. TRANSPORT

4.1. Postępowanie

- Urządzenie należy ostrożnie przetransportować na miejsce instalacji u klienta, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Urządzenie na palecie zabezpiecza się przed przesunięciem.
- Podczas transportu beczki należy przestrzegać zapisów karty charakterystyki rozpuszczalnika.

4.2. Pomocnicze środki transportowe

4.2.1. Transport przy użyciu dźwigu

- Liny dźwigowe mocuje się do palety i ostrożnie unosi urządzenie. Należy uwzględnić punkt ciężkości. Urządzenie może się przewrócić!

UWAGA: Udźwig dźwigu musi wynosić min. 200 kg.

4.2.2. Transport przy użyciu wózka widłowego

- Widły wózka wprowadza się między podłużnice drewnianej palety.
- Po uniesieniu jednostki można ją przetransportować.

5. INSTALACJA / URUCHOMIENIE

5.1. Mocowanie / stabilność

Należy zagwarantować poziome i stabilne ustawienie urządzenia na podłożu odpornym na działanie rozpuszczalników.

5.2. Przestrzeń potrzebna do zainstalowania

Urządzenie może stać przy ścianie. Przed urządzeniem należy pozostawić wolną przestrzeń ok. 2 m.

5.3. Dozwolone warunki otoczenia

Urządzenie pracuje bezawaryjnie w temperaturach od -15°C do +40°C.

Podczas korzystania z IBS-Specjalnego środka czyszczącego typ Quick temperatura otoczenia nie może przekraczać +38°C.

Nie należy umieszczać gorących przedmiotów w strefie niebezpiecznej urządzenia.

5.4. Unikanie ładunków elektrostatycznych

Zgodnie z przepisami lokalną instalację może wykonać tylko wykwalifikowany elektryk.

Przewód zasilania elektrycznego należy zainstalować zgodnie z przepisami i informacjami (Dane techniczne) zawartymi w instrukcji obsługi.

Ze względów funkcjonalnych urządzenie jest wyposażone w złącze przewodu ochronnego (wtyczka Schuko). Przewód ochronny kończy się na obudowie silnika pompy. Dlatego nie ma przewodzącego połączenia z przewodem ochronnym złącza na zewnątrz obudowy silnika. Z punktu widzenia ochrony dotykowej urządzenie czyszczące spełnia wymagania dla klasy ochronnej II.

5.5. Urządzenia dodatkowe

5.5.1. Wanna zbiorcza IBS (patrz 8. Lista wyposażenia dodatkowego)

Dla przyjaznego dla środowiska i bezpiecznego zbierania substancji niebezpiecznych dla wody zgodnie z wymogami ustawy o zasobach wodnych (WHG).

Wanny ociekowe IBS są produkowane zgodnie z niemieckimi wymaganiami dotyczącymi stalowych ociekaczy (StawaR) i oznaczone są znakiem zgodności (znak Ü).

5.5.2. Instalacja odsysająca IBS (patrz 8. Lista wyposażenia dodatkowego)

5.6. Utylizacja

- Urządzenie jest wykonane głównie ze stali (poza wyposażeniem elektrycznym) i podlega utylizacji zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dot. ochrony środowiska.
- Części skażone (np. przewody elastyczne, pędzle czyszczące, ścierki itd.) podlegają utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. ochrony środowiska.
- W razie pytań należy zwrócić się do IBS Scherer GmbH.
- Zanieczyszczony płyn czyszczący-IBS może zostanie odebrany przez IBS Scherer i poddany recyklingowi, jeśli spełnione zostaną wymagania mieszania.
- Jeśli używane są środki czyszczące innych producentów, należy przestrzegać informacji i instrukcji bezpieczeństwa producenta.

5.7. Środki zapobiegawcze podejmowane przez użytkowników

Urządzenie do czyszczenia części IBS odpowiada klasie typu A 1 (EN 12921-3; 3.15.1).



Należy zdefiniować obszar niebezpieczny zgodnie z uwarunkowaniami eksploatacyjnymi (np. geometrią i powierzchnią czyszczonych części, intensywnością czyszczenia). Przy zwykłych metodach czyszczenia IBS zaleca wyznaczenie obszaru niebezpieczeństwa 1 m wokół urządzenia.

Niebezpieczeństwo!

Obszar niebezpieczeństwa wynikający z oceny zagrożenia:

- należy oznakować jako obszar zagrożony pożarem
- należy oczyścić z przedmiotów, umożliwiając w każdej swobodny dostęp do urządzenia
- musi być wyposażony w skuteczną naturalną wentylację
- w obszarze niebezpieczeństwa nie wolno palić papierosów
- w obszarze niebezpieczeństwa nie korzystać z otwartego płomienia ani innych źródeł zapłonu
- zwracać uwagę na czystość podczas obchodzenia się ze środkami czyszczącymi, olejami i smarami
- właściwie poinstruować operatorów i konserwatorów
- umieścić instrukcję obsługi przy urządzeniu

6. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI MASZYNY


6.1. Opis urządzeń obsługi

Urządzenie włącza się nożnym włącznikiem bezpieczeństwa.

6.2. Prace nastawcze

6.2.1. Montaż urządzenia do czyszczenia części M i MD (M-500 patrz załącznik)

- Usunąć opakowanie.
- Dwa stojaki (1) włożyć w tuleje rurowe okrągłe (2) (znajdują się tuż pod wanną).
- Załączonymi śrubami (4) przymocować dwie podpory wzdłużne (3) do stojaków.
- Włożyć 200-litrową beczkę (5) złączem śrubowym do góry do wanny zbiorczej (opcjonalnej) (6) i usunąć złącze śrubowe 2" szpuntu beczki.
- Zmontowane urządzenie ustawić nad beczką (5).

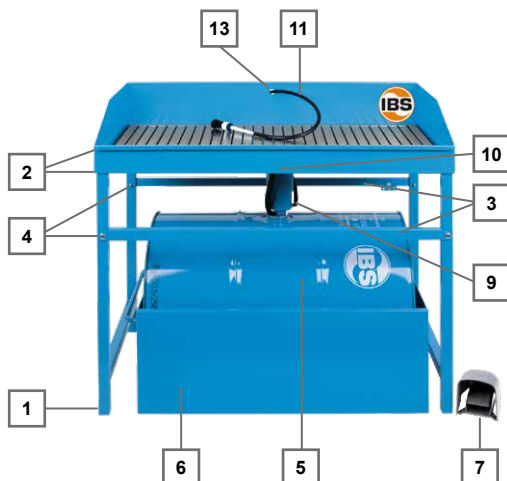

6.2.2. Montaż specjalnej pompy IBS

- Przechylając lekko beczkę, wprowadzić pompę do beczki (5) i przykręcić korek gwintowany 2".
- Należy pamiętać, by wyjście pompy było skierowane w lewo, a skrzynka zaciskowa do tyłu.
- Wprowadzić wąż zwrotny (9) w otwór korka gwintowanego 2".
- Górny koniec węża zwrotnego (9) przymocować do króćca odpływowego (10) wanny załączoną opaską zaciskową.
- Przymocować wąż pędzla (11) do wyjścia pompy.
- Wąż pędzla (11) przeprowadzić przez okrągły otwór w tylnej ścianie wanny (13) i włożyć pędzel czyszczący.
- Przed urządzeniem położyć nożny przełącznik bezpieczeństwa (7).
- Włożyć wtyczkę do gniazdka 230 V.
- Przeprowadzić test działania: Naciśnięcie włącznika nożnego musi uruchomić tłoczenie płynu czyszczącego.

6.2.3. Eksploatacja

- Ułożyć przedmiot przeznaczony do czyszczenia na siatce.
- Włączyć urządzenie, naciskając nożny włącznik.
- Wyczyścić pędzlem przedmiot.
- Wylączyć pompę, zwalniając włącznik nożny.

6.2.4 Wymiana beczki

- Poluzować wąż szczotki (11) na pompie.
- Zdjąć wąż powrotu (9) z beczki (5).
- Odłączyć zasilanie pompy.
- Wyjąć pompę z beczki, lekko przechylając beczkę (5). W tym celu poluzować zatyczkę 2"
- Zamknąć beczkę za pomocą 2" korka.
- Wyciągnąć wannę spod urządzenia do mycia części-IBS i za pomocą uchwytu ustawić wannę (6 - opcjonalnie) z beczką pionowo.
- Wymienić beczkę i ostrożnie położyć wannę z powrotem na podłodze.
- Wsunąć z powrotem pod urządzenie do mycia części IBS.
- Usunąć 2" korek zamykający beczkę.
- Montaż IBS-Specjalnej pompy (patrz punkt 6.2.2.)

WSKAZÓWKA

Wypełnić kartę gwarancyjną (formularz) na stronie www.ibs-scherer.pl.

6.3. Rozpoznawanie i usuwanie awarii

Awaria	Przyczyna	Usunięcie
Pompa nie działa wtyczka sieciow	Brak napięcia	Sprawdzić, czy podłączona jest
	Pompa jest uszkodzona	Wymienić pompę
Pompa nie tłoczy	Poziom płynu w beczce za niski	Sprawdzić poziom płynu. W razie konieczności należy wymienić beczkę w IBS Scherer
	Pompa jest uszkodzona	Wymienić pompę

Jeśli przedstawione wskazówki okazały się nie wystarczające prosimy o kontakt z infolinią serwisową Tel: +48 71 716 6003 lub wysłanie e-maila na adres info@ibs-scherer.pl.

6.4. Wskazówki dotyczące sprzętu ochrony osobistej

Podczas używania środków czyszczących należy stosować odzież ochronną zgodną z kartą charakterystyki używanego środka czyszczącego. Wobec wszystkich preparatów specjalnych IBS obowiązuje zasada:

Należy używać rękawic odpornych na rozpuszczalniki, okularów ochronnych oraz fartucha. Materiał rękawic:

- Rękawice z polichloroprenu – CR, zalecana grubość materiału: > 0,5 mm, maks. czas przenikania: 4 godziny
- Rękawice z kauczuku nitylowego/lateksu nitylowego – NBR, zalecana grubość materiału: > 0,35 mm
- Rękawice z fluorokauczuku (Viton) – FKM, zalecana grubość materiału: > 0,4 mm
- Czas przenikania: > 8 godzin (EN 374)

Informacje o dokładnym czasie przenikania są podawane przez producentów rękawic ochronnych i należy się do nich stosować. Rękawice ochronne powinno się wymieniać przy pierwszych oznakach zużycia.

7. KONSERWACJA / CZYSZCZENIE

7.1. Czynności konserwacyjne i pielęgnacyjne

Podczas wykonywania wszelkich prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych należy odłączać wtyczkę sieciową.

7.2. Sprawdzenie (informacje DGUV 209-088 - punkt 5 / wcześniej BGR 180)

Urządzenie do czyszczenia części-IBS przynajmniej raz w roku musi zostać sprawdzone przez wykwalifikowaną osobę pod kątem bezpieczeństwa pracy.

8. LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH I WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

DODATEK

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI UE Typ M, MD, M-500




Opis	M	MD	M-500	F2	G-50-I	G-50-W	K	KP	BK-50	L	A
Wanna wychwytywa IBS	2120022	2120022		2120021	2120021	2120021	2120023	2120023	2120024	2120022	
Zestaw dodatkowych elementów IBS, K-50							2222063	2222063			
System koszy IBS, typ L										2222067	
Pędzel myjący IBS — delikatne włosie 0,3 mm, włosie Ø/D: 35/50 mm	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	
Pędzel myjący IBS — grube włosie 0,5 mm, włosie Ø/D: 35/50 mm	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222008	
Pędzel myjący IBS, szeroki — grube włosie 0,5 mm, włosie Ø/D: 50/50 mm	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222009	
Pędzel myjący IBS, długi — grube włosie 0,5 mm, włosie Ø/D: 35/80 mm	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222010	
Pędzel myjący IBS, szeroki — naturalne włosie, włosie Ø/D: 50/50 mm	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	
Pędzel myjący IBS, standardowy — naturalne włosie, włosie Ø/D: 35/50 mm	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	
Pędzel myjący IBS, mały — delikatne włosie 0,3 mm, włosie Ø/D: 20/50 mm	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	
Pędzel myjący IBS, mały — grube włosie 0,5 mm, włosie Ø/D: 35/50 mm	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	
Pędzel myjący z gwintem IBS, włosie Ø/D: 55/35 mm											2222051
Rękawice ochronne IBS — 5 par w opakowaniu, rozmiar L	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093
Rękawice ochronne IBS — 5 par w opakowaniu, rozmiar XL	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073
Rękawice ochronne IBS — 5 par w opakowaniu, rozmiar XXL	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081
Odsysacz IBS	2120013		2120013				2120017			2120029	
Specjalna pompa IBS, z przełącznikiem nożnym	2222056	2222056	2222056				2222089	2222057	2222057	2222080	2222082
Specjalna pompa IBS, z przełącznikiem nożnym — sprzężone powietrze	2222064	2222064	2222064				2222065				
Błaszczka osłona przed przyskaniem	2222066		2222066								
Ruszt nośny (płyta perforowana)	2221000	2221000	2221000	2222021		2222019	2222017	2222017	2222017	2222019	
Ruszt nośny (płyta blaszkowa)	2222060	2222060	2222060	2222062	2222016		2222061	2222061		2222020	
Kratka wylotowa powietrza z przyłączem wentylacji											2222014
Przełącznik nożny z osłoną	2222022	2222022	2222022			2222022	2222022	2222022	2222022	2222022	2222022
Przełącznik nożny bez osłony				2222024							
Kolo, 1 sztuka				2222026							
Kółko obrotowe skrętnie z hamulcem											2222027
Mechanizm włączania/wyłączania											
Wąż odpływu	2221012	2221012	2221012	2221012	2221012	2221012	2221012			2221012	2221012
Przyłącze węża odpływu, ¾"				2222033						2222033	
Przyłącze beczki, 2"	2222036	2222036	2222036	2222036	2222036	2222036	2222036			2222036	
Wąż do pedzla IBS (cena za 1,0 m)	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059
Sprężyna gazowa 110N, wymagana ilość: 2 sztuki		15888894									

DODATEK DO ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI

IBS-Stół do mycia części Typ M-500 / zwiększona nośność do 500 kg

PL

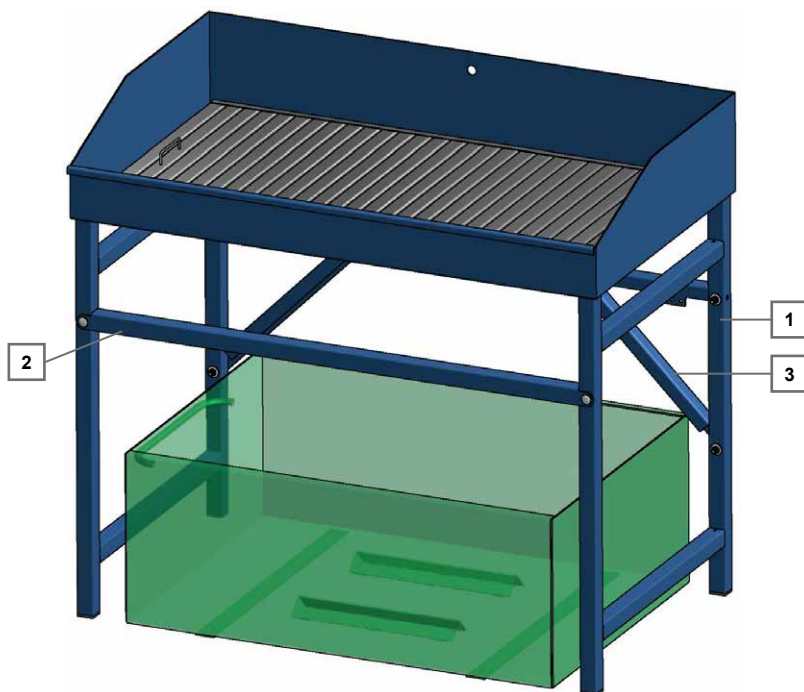

Dodatek do 6.2.1. Montaż Stołu do czyszczenia części

- Aby uniknąć uszkodzeń podczas instalacji urządzenia do czyszczenia części IBS typu M-500, zaleca się montaż w 2-osoby.
- Usuń opakowanie.
- Włóż dwie belki podstawy (1) do okrągłych tulei rurek (umieszczonych bezpośrednio pod wanną).
- Przymocuj dwie belki poprzeczne (2) do podnóżków za pomocą dostarczonych śrub (M8x50).
- Zamocować obie ukośne rozpórki (3) za pomocą załączonych śrub na jednym końcu do ramy (M8x50), a drugi koniec do tylnej belki poprzecznej (M8x20).
- Umieścić 200-litrową beczkę w wannie (opcjonalnie) z otworem do góry i usunąć 2'korek zamykający beczkę.
- Ustawić zmontowane urządzenie nad beczką.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI UE

zgodnie z załącznikiem II A do dyrektywy maszynowej UE 2006/42/UE

PL

Niniejszym oświadczamy, że urządzenie do czyszczenia części

Typ urządzenia:	M	MD	M-500
Artykuł nr.:	2120003	2120301	2120404
Numer seryjny:	M019700 – M020699	MD042500 – MD042999	M500300 – M500499

spełnia wymogi następujących właściwych przepisów:

Dyrektywy UE Dyrektywa maszynowa UE 2006/42/UE:2006-06

Zastosowane normy ujednoczone:

EN ISO 12100:2010	Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Oceny ryzyka i ograniczenia ryzyka
EN 12921-1:2005+A1:2010	Maszyny do czyszczenia i obróbki wstępnej powierzchni produktów przemysłowych za pomocą cieczy lub faz oparów – część 1: Ogólne wymogi bezpieczeństwa
EN 12921-3:2005+A1:2008	Maszyny do czyszczenia i obróbki wstępnej powierzchni produktów przemysłowych za pomocą cieczy lub faz oparów – część 3: Bezpieczeństwo instalacji, w których używane są palne ciecze
EN ISO 13854:2019	Bezpieczeństwo maszyn; Minimalne odległości dla uniknięcia zgniecenia części ciała
EN 60204-1:2018	Bezpieczeństwo maszyn; wyposażenie elektryczne maszyn część 1: Ogólne wymogi
EN ISO 11200:2014+A1:2020	Emisja szumów przez maszyny i urządzenia

Zastosowane specyfikacje techniczne:

Informacje DGUV Czystczenie przedmiotów za pomocą płynów czyszczących (punkt 3.1.4. i punkt 5)
209-088:2017-08

Upoważnienie do zestawienia technicznych dokumentów:
Mr. Torsten Bodtländer, IBS Scherer GmbH, Gewerbegebiet, 55599 Gau-Bickelheim



11.03.2024

Data

inż. dipl. Axel Scherer (dyrektor zarządzający)

W razie niezgodnionej z nami modyfikacji maszyny niniejsza deklaracja traci swoją ważność.



PL

**Traducción del manual original
IBS-Máquina limpiapieza
tipo M, tipo MD, tipo M-500**



¡Todas las máquinas están comprobadas y certificadas!

IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
D-55599 Gau-Bickelheim

Tel.: +49 (0) 6701-93 83 -0
Fax: +49 (0) 6701-93 83 -33
E-Mail: info@ibs-scherer.es

Visitenos en Internet:
www.ibs-scherer.es



Índice

1. Características de la máquina / Datos técnicos	39
2. Utilización	39
2.1. Productos limpiadores permitidos	
2.2. Productos limpiadores permitidos con ventilación técnica (dispositivo de aspiración)	
2.3. Productos limpiadores no permitidos	
2.4. Normas	
3. Modo de funcionamiento	40
3.1. Descripción del funcionamiento de la máquina	
3.2. Instrucciones de seguridad	
4. Transporte	40
4.1. Manipulación	
4.2. Medios auxiliares de transporte	
4.2.1. Transporte con grúa	
4.2.2. Transporte con carretilla elevadora	
5. Instalación / Puesta en marcha	41
5.1. Sujeción y estabilidad	
5.2. Espacio requerido	
5.3. Condiciones ambientales permitidas	
5.4. Cómo evitar una carga electrostática	
5.5. Dispositivos adicionales	
5.5.1. Cubeta de retención IBS (véase 8. Lista de accesorios)	
5.5.2. Dispositivo de aspiración IBS (véase 8. Lista de accesorios)	
5.6. Eliminación de residuos	
5.7. Medidas de precaución de la entidad explotadora	
6. Instrucciones relativas al uso de la máquina	42
6.1. Descripción de los dispositivos de accionamiento	
6.2. Ajustes y preparación	
6.2.1. Montaje de la máquina limpiapieza M y MD (M-500 – vea adjunto)	
6.2.2. Montaje de la bomba especial IBS	
6.2.3. Uso	
6.2.4. Cambio de bidón	
6.3. Detección y solución de averías	
6.4. Indicaciones sobre el equipo de protección personal	
7. Mantenimiento / Limpieza	44
7.1. Operaciones de mantenimiento y limpieza	
8. Lista de piezas de repuesto.	44
Anexo	44
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE tipo M, MD, M-500	
Anexo de manual de instrucciones de la máquina limpiapieza IBS	46
Máquina limpiapieza IBS tipo M-500 / Avanzada capacidad de carga de 500 kg	
Adicional a 6.2.1. Instalación de la máquina limpiapieza	

1. CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA / DATOS TÉCNICOS

Dimensiones y características técnicas	Tipo M	Tipo MD	Tipo M-500
Dimensiones exteriores de la máquina:			
Largo:	1.145 mm	1.165 mm	1145 mm
Ancho:	670 mm	695 mm	670 mm
Alto:	1.050 mm	1.055 mm	1050 mm
		(1735 mm tapa abierta)	
Superficie de trabajo (dimensiones interiores):			
	1135 x 660 mm	1135 x 660 mm	1135 x 660 mm
Altura de trabajo:	870 mm	870 mm	870 mm
Peso sin bidón:	47 kg	60 kg	47 kg
Peso con bidón (lleno):	227 kg	240 kg	227 kg
Capacidad de carga:	250 kg	250 kg	500 kg
Volumen de llenado:	200 l	200 l	200 l
Coefficiente de emisión de ruido en el lugar de trabajo:	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)
Clase de tipo (según UNE-EN 12921-3):	A1	A1	A1
Conexión eléctrica			
Tensión de red:	1/N/PE 230 V ~	1/N/PE 230 V ~	1/N/PE 230 V ~
Frecuencia:	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Potencia absorbida:	0,8 A	0,8 A	0,8 A
Fusible de respaldo máx.:	6 A	6 A	6 A

2. UTILIZACIÓN

La máquina limpiapiezas IBS ha sido concebida para la limpieza de piezas metálicas (por ejemplo, piezas de máquinas, motores y carcasas) manchadas de aceite y grasa con limpiadores especiales IBS.

2.1. Productos limpiadores permitidos

- Limpiador especial IBS tipo EL/Extra
- Limpiador especial IBS tipo RF
- Limpiador especial IBS tipo Purgasol
- Limpiador especial IBS tipo Securoil
- Limpiador especial IBS tipo 100 Plus

2.2. Productos limpiadores permitidos con ventilación técnica (dispositivo de aspiración)

- Limpiador especial IBS tipo Quick

NOTA



En caso de utilizar limpiadores de otros fabricantes, observe las informaciones del producto y la ficha de datos de seguridad de la CE.

Por tanto, le rogamos que compruebe con IBS Scherer GmbH si es posible usar dichos productos. ¡Respete asimismo las instrucciones de la sección 2.3.!

Solo se concederá la garantía ampliada de 3 años si se usan limpiadores especiales IBS.

2.3. Productos limpiadores no permitidos



- hidrocarburos halogenados
- agentes de limpieza inflamables y fácilmente inflamables con punto de inflamación < 60 °C, con la excepción de los agentes de limpieza con punto de inflamación > 40 °C con ventilación técnica (sistema de extracción)

ES

2.4. Normas



- ¡Es esencial observar las pautas para las máquinas de limpieza (por ejemplo la información DGUV-209-088, anteriormente llamada BGR 180)! Lo mismo se aplica a los requisitos de la Ley de Recursos Hídricos (WHG), el decreto sobre sistemas para el manejo de sustancias peligrosas del agua (AwSV) y la ficha técnica M043 – del limpiador en frío (anteriormente BGI 88).

3. MODO DE FUNCIONAMIENTO

3.1. Descripción del funcionamiento de la máquina

- La bomba IBS transportará el líquido limpiador mediante una manguera conectada al pincel de limpieza IBS. La pieza se colocará en la rejilla de apoyo y se limpiará con el pincel y el líquido limpiador.
- El líquido limpiador sucio regresará al bidón. Las partículas de suciedad se depositarán en la base del bidón. Si el efecto de la limpieza estuviese disminuyendo, se debería cambiar el producto limpiador por un bidón nuevo de limpiador especial IBS.

3.2. Instrucciones de seguridad

- véase el capítulo 6

4. TRANSPORTE

4.1. Manipulación

- Con el fin de evitar que la máquina sufra daños, téngala con cuidado hasta el lugar de instalación en el establecimiento del cliente.
- Asegure la máquina sobre la paleta contra un deslizamiento.
- Para transportar el bidón, tenga en consideración la ficha técnica del disolvente.

4.2. Medios auxiliares de transporte

4.2.1. Transporte con grúa

- Fije el lateral de la grúa a la paleta de madera y levante la máquina con cuidado. Preste atención al centro de gravedad: ¡la máquina puede volcarse!

NOTA: La grúa debe tener una capacidad de carga de al menos 200 kg.

4.2.2. Transporte con carretilla elevadora

- Sitúe la carretilla elevadora entre los largueros de la paleta de madera.
- Levante la unidad y téngala.

5. INSTALACIÓN / PUESTA EN MARCHA

5.1. Sujeción y estabilidad

Se debe garantizar que la instalación de la máquina se lleve a cabo en posición horizontal y estable sobre una superficie resistente a los disolventes.

5.2. Espacio requerido

La máquina puede situarse junto a una pared. Debería dejarse un espacio libre de aproximadamente 2 m delante de la máquina.

5.3. Condiciones ambientales permitidas

La máquina funcionará sin problemas a temperaturas entre -15 °C y +40 °C.

Cuando se usa el IBS-Limpiador especial Quick, la temperatura ambiente no puede exceder +38 °C.

No se deben colocar objetos calientes en el área de peligro del equipo.

5.4. Cómo evitar una carga electrostática

Según el reglamento, la instalación local deberá ser realizada solamente por un electricista calificado.

El cable de alimentación eléctrica deberá instalarse de acuerdo con las disposiciones y usarse respetando los datos indicados (datos técnicos) en el manual de instrucciones.

Por razones funcionales, la máquina está equipada con una conexión de conductor de protección (enchufe Schuko). El conductor de protección termina en el núcleo luminado del motor de la bomba. Por lo tanto, no hay conexión conductiva al conductor protector del conector fuera de la carcasa del motor. Desde el punto de vista de la protección táctil, el dispositivo de limpieza cumple los requisitos para la clase de protección II.

5.5. Dispositivos adicionales

5.5.1. Cubeta de retención IBS (véase 8. Lista de accesorios)

Para la recolección segura y ambientalmente racional de sustancias contaminantes del agua de acuerdo con los requisitos de la Ley de Recursos Hídricos (WHG).

Las cubetas de retención IBS, hechas de acero (StawaR), se fabrican de acuerdo con los requisitos alemanes para cubetas de retención de acero y están identificadas con la marca de conformidad (marca Ü).

5.5.2. Dispositivo de aspiración IBS (véase 8. Lista de accesorios)

5.6. Eliminación de residuos

- La máquina está elaborada principalmente en acero (aparte del equipamiento eléctrico) y sus residuos deben eliminarse de conformidad con la normativa local vigente en materia de protección del medio ambiente.
- Los componentes contaminantes (por ejemplo, mangueras, pinceles de limpieza, paños de limpieza, etc.) deberán eliminarse de conformidad con la normativa vigente en materia de protección del medio ambiente.
- Si tiene alguna duda, le rogamos se ponga en contacto con la empresa IBS Scherer GmbH.
- Si se utilizan limpiadores de otros fabricantes, se deben observar las informaciones y las instrucciones de seguridad del fabricante.
- La gestión de residuos es específica en cada país y depende de los requisitos y regulaciones locales. Por favor pregunte por sus opciones individuales.

5.7. Medidas de precaución de la entidad explotadora

Las máquinas de limpieza de piezas IBS corresponden a la clase de tipo A 1 (EN 12921-3; 3.15.1).



¡Peligro!

Se deberá definir una zona de peligro en función de las circunstancias operativas (por ejemplo, geometría y superficie de las piezas, intensidad de la limpieza). Para un procedimiento de limpieza convencional, IBS recomienda una zona de peligro de 2 m en torno a la máquina.

ES

La zona de peligro determinada a raíz de la evaluación de riesgos:

- deberá señalizarse como zona sujeta a peligro de incendio;
- deberá mantenerse despejada de objetos de manera que en todo momento sea posible acceder a ella sin problemas;
- deberá estar dotada de ventilación natural y efectiva;
- en dicha zona de peligro no estará permitido fumar;
- en ella no podrá haber presentes llamas vivas ni otras fuentes de ignición;
- preste atención a la limpieza al tratar con limpiadores, aceites y lubricantes;
- se deberá instruir al respecto al personal operario y de mantenimiento;
- se deberán tener presentes el manual de instrucciones y las instrucciones de uso sobre la máquina.

6. INSTRUCCIONES RELATIVAS AL USO DE LA MÁQUINA


6.1. Descripción de los dispositivos de accionamiento

La máquina se enciende con un interruptor de pedal de seguridad.

6.2. Ajustes y preparación

6.2.1. Montaje de la máquina limpiapieza M y MD (M-500 – vea adjunto)

- Retire el embalaje.
- Introduzca las dos patas (1) en los manguitos de los tubos redondos (2), (se encuentran directamente bajo la cubeta).
- Fije los dos travesaños (3) a las patas con los tornillos suministrados (4).
- Coloque el bidón de 200 litros (5) con el racor hacia arriba en la cubeta de retención (opcional) (6) y retire el racor de 2" de cierre del revestimiento del bidón.
- Coloque la máquina montada sobre el bidón (5).

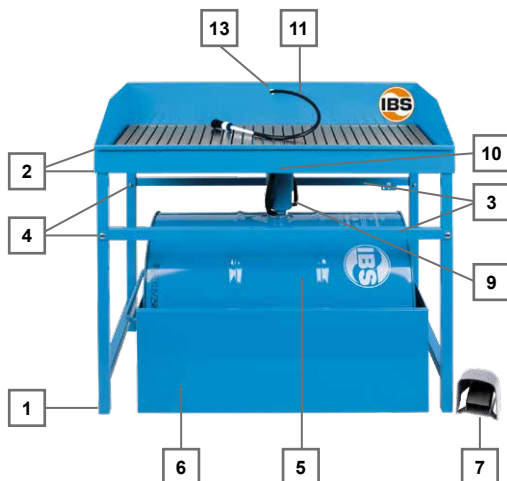

6.2.2. Montaje de la bomba especial IBS

- Introduzca la bomba en el bidón inclinando ligeramente el bidón (5) y atornillelo con el tapón roscado de 2".
- Asegúrese de que la salida de la bomba apunte hacia la izquierda y la caja de bornes hacia abajo.
- Introduzca el tubo de retorno (9) en el orificio del tapón roscado de 2".
- Fije el extremo superior del tubo de retorno (9) a la boquilla de descarga (10) de la cubeta y fije esta última con la abrazadera suministrada.
- Fije la manguera del pincel (11) a la salida de la bomba.
- Introduzca la manguera del pincel (11) a través del orificio redondo del panel posterior de la cubeta (13) y conecte el pincel de limpieza.
- Coloque el interruptor de pedal de seguridad (7) delante de la máquina.
- Introduzca el enchufe (15) en la toma de corriente de 230 V.
- Realice una prueba funcional. Al pulsar el interruptor de pedal deberá transportarse el líquido limpiador.

6.2.3. Uso

- Coloque la pieza que desee limpiar en la rejilla de apoyo.
- Encienda la máquina pisando el interruptor de pedal.
- Limpie la pieza con el pincel.
- Apague la bomba soltando el interruptor de pedal.

6.2.4 Cambio de bidón

- Afloje la manguera del cepillo (11) en la bomba.
- Retire la manguera de retorno (9) del bidón (5).
- Retire la bomba del enchufe.
- Retire la bomba del bidón inclinandolo ligeramente (5). Para hacer esto, afloje el tapón roscado de 2".
- Cierre el bidón con el tapón de 2".
- Saque la cubeta de retención que se encuentra debajo de la máquina limpiapiezas IBS y, con ayuda de la manija, colóque la cubeta de retención (6 - opcional) con el bidón de forma vertical.
- Cambie el bidón y coloque cuidadosamente la cubeta de retención en el suelo.
- Deslice la cubeta de retención nuevamente debajo de la máquina limpiapiezas IBS.
- Retire la conexión de tornillo de 2" en el bidón.
- Instalación de la bomba especial IBS (ver punto 6.2.2.).

NOTA

Por favor, cumplimente el Certificado de Garantía disponible en www.ibs-scherer.es.

6.3. Detección y solución de averías

Avería	Causa	Solución
La bomba no funciona	No hay tensión	Compruebe si la máquina está enchufada a la corriente
	La bomba está defectuosa	Sustituya la bomba
La bomba no transporta líquido	El nivel de líquido en el bidón es demasiado bajo	Compruebe el nivel de líquido y, si es necesario, siga los requisitos para el cambio del bidón de IBS Scherer
	La bomba está defectuosa	Sustituya la bomba

Si las indicaciones no conducen al éxito, llame al teléfono 0049-6701-93 83 -0 o envíe un correo electrónico a info@ibs-scherer.es.

6.4. Indicaciones sobre el equipo de protección personal

Al manipular agentes de limpieza, se debe usar ropa protectora de acuerdo con la ficha de datos de seguridad del limpiador industrial utilizado. Para todos los limpiadores especiales IBS se aplicarán las siguientes medidas:

Deben usarse guantes resistentes a los disolventes, gafas protectoras y delantales. Material de los guantes:

- Guantes de policloropreno (CR) – grosor de material recomendado: > 0,5 mm, tiempo máximo de rotura: 4 horas
- Guantes de caucho nitrílico / látex nitrílico (NBR) – grosor de material recomendado: > 0,35 mm
- Guantes de caucho fluorado (viton) (FKM) – grosor de material recomendado: > 0,4 mm
- Tiempo de permeación / rotura: > 8 horas (EN 374)

Para conocer el tiempo exacto de rotura, deberá consultarse al fabricante de los guantes de protección y respetarse sus indicaciones. Los guantes de protección deben ser sustituidos por otros nuevos tan pronto como aparezcan los primeros signos de desgaste.

7. MANTENIMIENTO / LIMPIEZA

7.1. Operaciones de mantenimiento y limpieza

A la hora de realizar cualquier tipo de operación de mantenimiento o limpieza se deberá desconectar el enchufe de la toma de corriente.

8. LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

ANEXO

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE tipo M, MD, M-500




Descripción	M	MD	M-500	F2	G-50-I	G-50-W	K	KP	BK-50	L	A
Cubeta de recogida IBS	2120022	2120022	2120022	2120021	2120021	2120021	2120023	2120023	2120024	2120022	
Kit de adaptación IBS K-50							2222063	2222063			
Sistema de cesta IBS tipo L										2222067	
Pinceles de limpieza IBS — cerdas gruesas 0,3 mm, Ø/L cerdas: 35/50 mm	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	
Pinceles de limpieza IBS — cerdas gruesas 0,5 mm; Ø/L cerdas: 35/50 mm	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	
Pinceles de limpieza IBS, ancho — cerdas gruesas 0,5 mm, Ø/L cerdas: 50/50 mm	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	
Pinceles de limpieza IBS, largo — cerdas gruesas 0,5 mm, Ø/L cerdas: 35/60 mm	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	
Pinceles de limpieza IBS, ancho — pelo natural, Ø/L cerdas: 50/50 mm	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	
Pinceles de limpieza IBS, estándar — pelo natural, Ø/L cerdas: 35/50 mm	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	
Pinceles de limpieza IBS, pequeño — cerdas finas 0,3 mm, Ø/L cerdas: 20/50 mm	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	
Pinceles de limpieza IBS, pequeño — cerdas gruesas 0,5 mm, Ø/L cerdas: 35/50 mm	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	
Pinceles de limpieza IBS con rosca girable, Ø/L cerdas: 55/35 mm											
Guantes de protección IBS — pack de 5 de talla L	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	
Guantes de protección IBS — pack de 5 de talla XL	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	
Guantes de protección IBS — pack de 5 de talla XXL	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	
Instalación de aspiración IBS	2120013		2120013				2120017			2120029	
Bomba especial IBS, con pedal	2222056	2222056	2222056		2222089	2222089	2222057	2222057	2222080	2222082	
Bomba especial IBS, con pedal — aire comprimido	2222064	2222064	2222064				2222065				
Chapa de protección antisalpicaduras	2222066		2222066								
Rejilla de apoyo (chapa perforada)	2221000	2221000	2221000	2222021		2222019	2222017	2222017	2222019		
Rejilla de apoyo (rejilla de láminas)	2222060	2222060	2222060	2222062	2222016		2222061	2222061		2222020	
Rejilla de salida con conexión de aire										2222014	
Pedal con cubierta	2222022	2222022	2222022		2222022	2222022	2222022	2222022	2222022	2222022	
Pedal sin cubierta				2222024		2222024					
Rueda, 1 pieza				2222026		2222026					
Ruedas giratorias con Eurostop											2222027
Mecanismo on/off											2222028
Tubo de retorno IBS	2221012	2221012	2221012	2221012	2221012	2221012			2221012	2221012	
Conexión de retorno, ¾"				2222033	2222033				2222033		
Conexión de bidón, 2"	2222036	2222036	2222036		2222036	2222036			2222036		
Manguera de pinceles IBS (precio por metro)	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	
Muelle de gas 110 N, cantidad precisa. 2 unidades		15888894									

ANEXO DE MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA MÁQUINA LIMPIAPIEZA IBS

Máquina limpiapieza IBS tipo M-500 / Avanzada capacidad de carga de 500 kg

ES

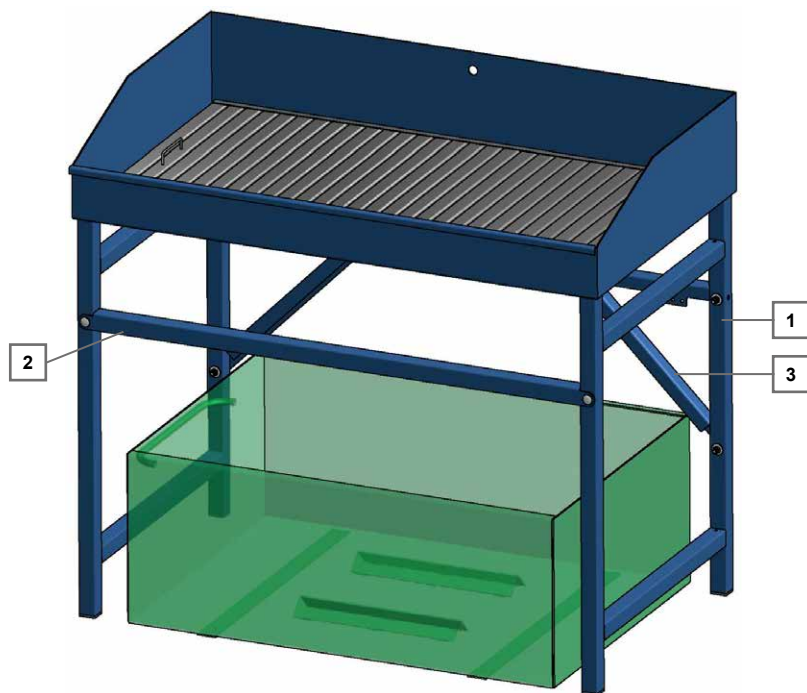

Adicional a 6.2.1. Instalación de la máquina limpiapieza

- Con fines de evitar daños durante el montaje de las IBS-Máquinas limpiapieza M-500 se recomienda que el mismo se lleve a cabo con dos personas.
- Retire el embalaje.
- Introduzca las dos patas (1) en las mangas de tubo redondo (se encuentran directamente por debajo de la cubeta).
- Coloque las dos barras transversales (2) a las patas con los tornillos suministrados (M8x50).
- Sujete los dos puntales diagonales (3) con los tornillos incluidos en un extremo al marco (M8x50), el otro extremo al puntal transversal trasero (M8x20).
- Coloque el bidón de 200 litros dentro de la cubeta de retención (opcional) con la conexión de tornillo hacia arriba y retire la conexión de tornillo de 2" del bidón.
- Coloque la máquina armada sobre el barril.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Según el Adjunto II A de la directiva 2006/42/CE del Consejo de los Estados Membros sobre máquinas

por la presente certificamos que la máquina limpiapieza

Modelo / Tipo	M	MD	M-500
Número de artículo	2120003	2120301	2120404
Número de serie	M019700 – M020699	MD042500 – MD042999	M500300 – M500499

cumple con las siguientes directivas y normas:

Directivas CE Directivas sobre máquinas 2006/42/EG:2006-06

Normas armonizadas:

EN ISO 12100:2010 Seguridad de maquinaria – Principios generales para el diseño – Evaluación de riesgo y disminución de riesgo

EN 12921-1:2005+A1:2010 Máquinas para el tratamiento y la limpieza de la superficie de productos industriales mediante líquidos o fases de vapor – Parte 1: Los requisitos generales de seguridad (versión alemana EN 12921-1:2005)

EN 12921-3:2005+A1:2008 Máquinas para el tratamiento y la limpieza de la superficie de productos industriales mediante líquidos o fases de vapor – Parte 3: Seguridad de los equipos, en los que se utilizan líquidos inflamables (versión alemana EN 12921-3:2005)

EN ISO 13854:2019 Seguridad de las máquinas;
Distancias mínimas para evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano

EN 60204-1:2018 Seguridad de las máquinas; Equipo eléctrico de las máquinas
Parte 1: Requisitos generales

EN ISO 11200:2014+A1:2020 La irradiación de ruido de las máquinas y los equipos

Especificaciones técnicas:

DGUV-Información Limpieza de piezas con limpiadores líquidos (tanto punto 3.1.4 como también punto 5)
209-088:2017-08

Plenipotenciario para compilar la documentación técnica:
Sr. Torsten Bodtländer, IBS Scherer GmbH, Gewerbegebiet, 55599 Gau-Bickelheim



11/03/2024
Fecha

Ing. Axel Scherer (Administrador de la empresa)

Esta declaración pierde su validez en caso de llevarse a cabo alguna modificación de la maquinaria sin previo acuerdo con IBS.



ES

**Translation of the original instructions
IBS-Parts Cleaning Device
Type M, MD, M-500**



All devices have been tested and certified.

IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
D-55599 Gau-Bickelheim

Tel.: +49 (0) 6701-93 83 -0
Fax: +49 (0) 6701-93 83 -33
E-Mail: info@ibs-scherer.de

Visit our website:
www.ibs-scherer.com



Contents

1. About the machine / Technical data	51
2. Proper use	51
2.1. Approved cleaning agents	
2.2. Approved cleaning agents with technical ventilation (exhaust system)	
2.3. Non-approved cleaning agents	
2.4. Standards	
3. Operating principle	52
3.1. How the machine works	
3.2. Safety information	
4. Transport	52
4.1. Handling	
4.2. Transport aids	
4.2.1. Transport using a crane	
4.2.2. Transport using a fork-lift	
5. Setup / Commissioning	53
5.1. Securing the device / Stability	
5.2. Space required	
5.3. Acceptable ambient conditions	
5.4. On-Site Electrics	
5.5. Additional equipment	
5.5.1. IBS-Collecting Tray (see 8. Accessories list)	
5.5.2. IBS-Exhaust System (see 8. Accessories list)	
5.6. Disposal	
5.7. Precautionary measures to be taken by the operator	
6. Operating the machine	54
6.1. Controls	
6.2. Assembly and adjustment	
6.2.1. Assembling the Parts Cleaning Device M and MD (M-500 see attachment)	
6.2.2. Assembling the IBS-Special Pump	
6.2.3. Operation	
6.2.4. Changing the drum	
6.3. Fault identification and troubleshooting	
6.4. Personal protective equipment	
7. Maintenance / Cleaning	56
7.1. Maintenance / Cleaning work	
7.2. Inspection (German DGUV information 209-088 — section 5 / previously German BGR 180)	
8. Spare parts and Accessories list	56
Annex	56
EC Declaration of Conformity Type M, MD, M-500	
Annex to the original operating instructions	58
IBS-Parts Cleaning Device Type M-500 / Enhanced bearing capacity 500 kg	
Addition to 6.2.1. Assembling the Parts Cleaning Device	

1. ABOUT THE MACHINE / TECHNICAL DATA

Dimensions and performance data	Type M	Type MD	Type M-500
External dimensions of the device:			
Length:	1.145 mm	1.165 mm	1145 mm
Width:	670 mm	695 mm	670 mm
Height:	1.050 mm	1.055 mm	1050 mm
		(1735 mm lid open)	
Working area (internal dimensions):	1135 x 660 mm	1135 x 660 mm	1135 x 660 mm
Working height:	870 mm	870 mm	870 mm
Weight without drum:	47 kg	60 kg	47 kg
Weight with drum (full):	227 kg	240 kg	227 kg
Carrying capacity:	250 kg	250 kg	500 kg
Fill volume:	200 l	200 l	200 l
Noise emission level at the workstation:	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)
Type class (in accordance with EN 12921-3):	A1	A1	A1

Electrical connections			
Power supply:	1/N/PE 230 V ~	1/N/PE 230 V ~	1/N/PE 230 V ~
Frequency:	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Power draw:	0,8 A	0,8 A	0,8 A
Max. backup fuse:	6 A	6 A	6 A

EN

2. PROPER USE

The IBS-Parts Cleaning Device has been designed for cleaning of oily and greasy metal parts (e.g. machine parts, motors and housings) using IBS-Special Cleaning Agents.

2.1. Approved cleaning agents

- IBS-Special Cleaner EL/Extra
- IBS-Special Cleaner RF
- IBS-Special Cleaner Purgasol
- IBS-Special Cleaner Securool
- IBS-Special Cleaner 100 Plus

2.2. Approved cleaning agents with technical ventilation (exhaust system)

- IBS-Special Cleaner Quick

NOTE



When using cleaning agents from third-party manufacturers, always read and follow the product information and the EC Safety Data Sheet. Their use must be approved by IBS Scherer GmbH. Please also note the information given in section 2.3. The 3-year extended warranty only applies when IBS-Special Cleaning Agents are used.

2.3. Non-approved cleaning agents



- Halogenated cleaning agents.
- Flammable and highly flammable cleaning agents with flash point < 60°C, except for cleaning agents with flash point > 40°C when technical ventilation (exhaust system) is installed.

2.4. Standards



- Indispensably note the guideline for devices for cleaning workpieces with cleaning agents (amongst others the DGUV-information 209-088, formerly BGR 180)! The same applies to the requirements of the Water Management Act (German WHG), the ordinance on systems for handling water-polluting substances (German AwSV) as well as leaflet M043 – Hydrocarbon based cleaner (formerly BGI 880).

3. OPERATING PRINCIPLE

3.1. How the machine works

- The IBS-Pump pumps the cleaning liquid through a hose to the IBS-Cleaning Brush. The workpiece is placed on the support rack and is cleaned with the brush and cleaning liquid.
- The dirty cleaning agent flows back into the drum. The dirt particles sink to the bottom of the drum. When the cleaning effect of the cleaning agent declines, the drum must be replaced with a new drum of IBS-Special Cleaning Agent.
- Old goods will be collected by IBS Scherer and recycled as long as the mixing ban has been adhered to.

3.2. Safety information

- See section 6

4. TRANSPORT

4.1. Handling

- Take great care when transporting the device to the installation site at the customer's premises in order to prevent damage.
- Secure the device on the pallet to ensure that it does not slip off.
- When transporting the drum, read and follow the data sheet for the cleaning agent.

4.2. Transport aids

4.2.1. Transport using a crane

- Attach the crane cables to the pallet and lift the device carefully. Pay special attention to the centre of gravity. The device may tip.

NOTE: The crane must have a carrying capacity of at least 200 kg.

4.2.2. Transport using a fork-lift

- Insert the fork-lift between the longitudinal pieces on the wooden pallet.
- Lift the unit and transport it.

5. SETUP / COMMISSIONING

5.1. Securing the device / Stability

The device must be installed in a stable, horizontal position on a solvent-resistant floor.

5.2. Space required

The device may be placed against a wall. There should be a clear area of approx. 2 m in front of the device.

5.3. Acceptable ambient conditions

The device will work optimally at temperatures between -15°C and +40°C.

The ambient temperature must remain below +38°C when using the IBS-Special Cleaner Quick.

Do not place hot objects in the vicinity of the system's hazard zone.

5.4. On-Site Electrics

According to the regulation, the local installation may only be carried out by a qualified electrician.

The electrical supply line must be installed in accordance with the regulations and must comply with the information (Technical data) given in the operating instructions.

The device is fitted with a protective conductor terminal (grounded plug) for functionality purposes. The protective conductor extends up to the laminated core of the pump motor. There is consequently no conductive connection to the protective conductor of the plug outside of the motor housing. The cleaning device therefore complies with the requirements of Contact Protection Class II.

5.5. Additional equipment

5.5.1. IBS-Collecting Tray (see 8. Accessories list)

For the safe and environmentally-friendly absorption of water-hazardous substances in accordance with the requirements of the Water Management Act (WHG).

IBS-Collecting Trays are manufactured in accordance with the Directive on the Requirements for Steel Collecting Trays (StawaR) and feature the compliance mark.

5.5.2. IBS-Exhaust System (see 8. Accessories list)

5.6. Disposal

- The device is constructed primarily from steel (except the electrical components) and should be disposed of in accordance with the applicable local environmental regulations.
- Contaminated parts (e.g. hoses, cleaning brushes, cleaning cloths, etc.) should be disposed of in accordance with the applicable environmental regulations.
- Please contact IBS Scherer GmbH if you have any questions.
- Used IBS-Cleaning Fluids (old goods) will be collected by IBS Scherer and recycled as long as the mixing ban has been adhered to.
- If you use cleaning agents from other manufacturers, it is essential to read and follow the information and safety instructions provided by the manufacturer.
- The disposal is country specific, depending on your local requirements. Please check your personal options in advance.

5.7. Precautionary measures to be taken by the operator

IBS-Parts Cleaning Devices conform to type class A 1 (EN 12921-3; 3.15.1).



A danger area which is appropriate for the operating conditions (e.g. geometry and surface area of workpieces, intensity of cleaning) must be defined. For normal cleaning processes, IBS recommends a danger area of 2 m around the device.

DANGER!

The danger area identified by means of a risk assessment:

- Must be designated a fire hazard area
- Must remain free of obstructions in order to allow unimpeded access at all times
- Must be equipped with effective natural ventilation
- Smoking is not permitted in the danger area
- Naked flames or other sources of ignition are not permitted in the danger area
- Keep everything as clean as possible when working with cleaning agents, oils and lubricants
- Operating and maintenance personnel must receive proper training
- The operating instructions and the standard operating procedure must be attached to the device

EN

6. OPERATING THE MACHINE


6.1. Controls

The device is switched on with a foot-operated safety switch.

6.2. Assembly and adjustment

6.2.1. Assembling the Parts Cleaning Device M and MD (M-500 see attachment)

- Remove the packaging.
- Insert the two base frames (1) into the round pipe sleeves (2) (located directly underneath the tray).
- Attach the two cross braces (3) to the base frames using the bolts supplied (4).
- Place the 200-litre drum (5) in the collecting tray (optional) (6) with the screw fitting facing upwards and remove the 2" bung adapter in the drum casing.
- Place the assembled device over the drum (5).

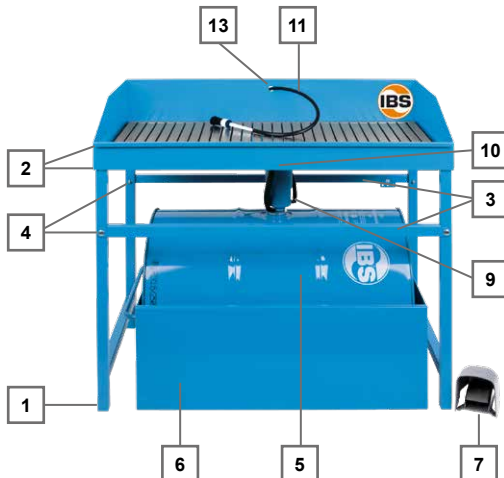

6.2.2. Assembling the IBS-Special Pump

- Tilt the drum (5) slightly. Insert the pump into the drum and screw the 2" threaded plug into the drum.
- Ensure that the pump outflow is facing to the left and the terminal box is facing towards the rear.
- Insert the return hose (9) into the hole in the 2" threaded plug.
- Attach the top end of the return hose (9) to the outlet connector (10) on the tray and secure it with the hose clip supplied.
- Attach the brush hose (11) to the pump outlet.
- Feed the brush hose (11) through the round hole in the rear wall of the tray (13) and insert the cleaning brush.
- Place the foot-operated safety switch (7) in front of the device.
- Insert the plug into the 230 V socket.
- Perform a function test: cleaning liquid must flow when the foot switch is pressed.

6.2.3. Operation

- Place the workpiece to be cleaned on the support rack.
- Press the foot switch to turn the device on.
- Clean the workpiece with the brush.
- Release the foot switch to turn the pump off.

6.2.4 Changing the drum

- Detach the brush hose (11) on the pump.
- Remove the return hose (9) from the drum (5).
- Switch off the power supply to the pump.
- Remove the pump from the drum whilst the drum is slightly tilted (5). Loosen the 2" threaded plug.
- Seal the drum with a 2" sealing cap for the drum body.
- Pull out the collecting tray from under the IBS-Parts Cleaning Device and stand the collecting tray (6 - Optional) upright with the drum using the handle.
- Replace the drum and carefully place the collecting tray back on the ground.
- Push it back under the IBS-Parts Cleaning Device.
- Remove the 2" sealing cap from the body of the drum.
- Assembling the IBS-Special Pump (please refer to section 6.2.2.).

NOTE

Please complete the warranty card (form) which you will find at www.ibs-scherer.com.

6.3. Fault identification and troubleshooting

Fault	Cause	Solution
Pump not working	No power	Check that mains plug is plugged in
	Pump is faulty	Replace pump
Pump not working	Liquid level in drum is too low	Check liquid level, if necessary ask IBS Scherer to change the drum
	Pump is faulty	Replace pump

If the steps described above do not resolve the problem please call 0049-67 01-93 83 -0 or contact us per e-mail at info@ibs-scherer.com.

6.4. Personal protective equipment

When handling cleaning agents, protective clothing must be worn in accordance with the safety data sheet for the industrial cleaner used. Solvent-resistant gloves, safety glasses and aprons must be used with all IBS-Special Cleaning Agents.

Glove material:

- Gloves made from polychloroprene (CR), recommended material thickness: > 0.5 mm, max. breakthrough time: 4 hours
- Gloves made from nitrile rubber / nitrile latex (NBR), recommended material thickness: > 0.35 mm
- Gloves made from fluororubber (Viton) (FKM), recommended material thickness: > 0.4 mm
- Permeation rate / breakthrough time: > 8 hours (EN 374)

The exact breakthrough time must be ascertained from the protective glove manufacturer and must be observed. Protective gloves should be replaced when they show the first signs of wear.

EN

7. MAINTENANCE / CLEANING

7.1. Maintenance / Cleaning work

The mains plug must be removed before carrying out any maintenance or cleaning work.

7.2. Inspection (German DGUV information 209-088 — section 5 / previously German BGR 180)

The IBS-Parts Cleaning Device must be inspected for safe working condition by qualified staff, at least once a year and additionally when required.

8. SPARE PARTS AND ACCESSORIES LIST

ANNEX

EC Declaration of Conformity Type M, MD, M-500




Description	M	MD	M-500	F	F2	G-50-I	G-50-W	K	KP	BK-50	L	A
IBS-Drip Tray	2120022	2120022	2120022		2120021	2120021	2120021	2120023	2120023	2120024	2120022	
IBS-Retrofit Kit K-50								2222063	2222063			
IBS-Basket System Type L											2222067	
IBS-Cleaning Brush — fine bristles 0.3 mm, bristles Ø/L: 35/50 mm	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	
IBS-Cleaning Brush — coarse bristles 0.5 mm, bristles Ø/L: 35/50 mm	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	
IBS-Cleaning Brush, wide — coarse bristles 0.5 mm, bristles Ø/L: 50/50 mm	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	
IBS-Cleaning Brush, long — coarse bristles 0.5 mm, bristles Ø/L: 35/80 mm	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	
IBS-Cleaning Brush, wide — natural hair, bristles Ø/L: 50/50 mm	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	
IBS-Cleaning Brush, standard — natural hair, bristles Ø/L: 35/50 mm	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	
IBS-Cleaning Brush, small — fine bristles 0.3 mm, bristles Ø/L: 20/50 mm	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	
IBS-Cleaning Brush, small — coarse bristles 0.5 mm, bristles Ø/L: 35/50 mm	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	
IBS-Cleaning Brush with rotary thread, bristles L/Ø: 55/35 mm												2222051
IBS-Protective Gloves — 5-pack size L	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093
IBS-Protective Gloves — 5-pack size XL	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073
IBS-Protective Gloves — 5-pack size XXL	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081
IBS-Extraction System	2120013		2120013					2120017			2120029	
IBS-Special Pump, with foot switch	2222056	2222056	2222056			2222089	2222089	2222057	2222057	2222080	2222082	
IBS-Special Pump, with foot switch - compressed air	2222064	2222064	2222064					2222065				
Splash guard	2222066		2222066									
Support grid (perforated plate)	2221000	2221000	2221000	2222018	2222021	2222019	2222019	2222017	2222017	2222019		
Support grid (slatted grid)	2222060	2222060	2222060	2222062	2222016	2222016		2222061	2222061		2222020	
Air outlet grille with air connection											2222014	
Foot switch with cover	2222022	2222022	2222022			2222022	2222022	2222022	2222022	2222022	2222022	
Foot switch without cover				2222024	2222024							
Wheel, 1 piece				2222026	2222026							
Swivel castors with Euro stop												2222027
On/off mechanism												2222028
IBS-Return hose	2221012	2221012	2221012	2221012	2221012	2221012	2221012			2221012	2221012	
Return connection, ¾"				2222033	2222033					2222033		
Drum connection, 2"	2222036	2222036	2222036			2222036	2222036			2222036		
IBS-Brush hose (price per 1.0 m)	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059
Gas spring 110N, quantity required: 2 pieces		1588894										

ANNEX TO THE ORIGINAL OPERATING INSTRUCTIONS

IBS-Parts Cleaning Device Type M-500 / Enhanced bearing capacity 500 kg

EN

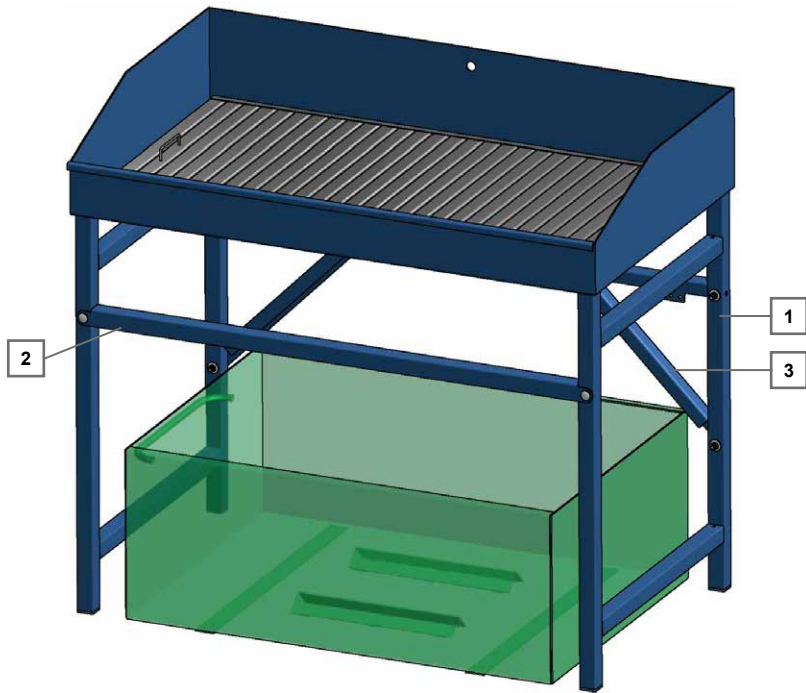

Addition to 6.2.1. Assembling the Parts Cleaning Device

- We advise a two-man assembly to avoid damaging during the assembly of the IBS-Parts Cleaning Device Type M-500.
- Remove the packaging.
- Put in the two pedestals (1) into the tubular socket (located directly below the basin).
- Fix the two cross braces (2) with the enclosed screws (M8x50) on the pedestals.
- Fix the two diagonal braces (3) with the enclosed screws on the end with the frame (M8x50), other end with the rearward cross brace (M8x20).
- Place the 200 litre drum in the collecting tray (optional) with the screw connection facing upwards and remove the 2" sealing cap from the body of the drum.
- Place the assembled device on top of the drum.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

as defined by Machinery Directive 2006/42/EC Annex II A

We hereby declare that the Parts Cleaner

Article Type	M	MD	M-500
Article-No.	2120003	2120301	2120404
Serial number	M019700 – M020699	MD042500 – MD042999	M500300 – M500499

conforms to the following Directives and Standards:

EC Directives	EC Machinery Directive 2006/42/EC:2006-06
	Applied Harmonised European Standards:
EN ISO 12100:2010	Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction
EN 12921-1:2005+A1:2010	Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items using liquids or vapours – Part 1: Common safety requirements
EN 12921-3:2005+A1:2008	Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items using liquids or vapours – Part 3: Safety of machines using flammable cleaning liquids
EN ISO 13854:2019	Safety of machinery – Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body
EN 60204-1:2018	Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements
EN ISO 11200:2014+A1:2020	Noise emitted by machinery and equipment

Applied (German) Technical Specifications:

DGUV-Information 209-088:2017-08	Cleaning work pieces with liquid cleaning agents (Point 3.1.4. as well as Point 5)
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Authorized for collecting all technical documentation:
Mr Torsten Bodtländer, IBS Scherer GmbH, Gewerbegebiet, 55599 Gau-Bickelheim



11.03.2024
Date

Axel Scherer, MSc. (General Manager)

If the above-named equipment is modified without our consent, this declaration is no longer valid.



EN

**Traduction du manuel d'emploi d'origine
Appareil de nettoyage de pièces IBS
Type M, Type MD, Type M-500**



Tous les appareils sont contrôlés et certifiés !

IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
D-55599 Gau-Bickelheim

Téléphone : +49 (0) 6701-93 83 -0
Télécopie : +49 (0) 6701-93 83 -33
E-mail : info@ibs-scherer.de

Visitez notre site Internet !
www.ibs-scherer.fr



SOMMAIRE

1. Indications au sujet de la machine / Caractéristiques techniques	65
2. Utilisation	65
2.1. Détergents homologués	
2.2. Détergents homologués utilisés avec une ventilation technique (installation d'aspiration)	
2.3. Détergents non homologués	
2.4. Remarques	
3. Mode de fonctionnement	66
3.1. Description du fonctionnement de la machine	
3.2. Consignes de sécurité	
4. Transport	66
4.1. Manipulation	
4.2. Moyen auxiliaire pour le transport	
4.2.1. Transport avec une grue	
4.2.2. Transport avec un chariot de manutention	
5. Installation / Mise en service	67
5.1. Fixation / Stabilité	
5.2. Encombrement	
5.3. Conditions ambiantes admissibles.	
5.4. Branchement électrique sur site	
5.5. Dispositifs complémentaires	
5.5.1. Collecteur IBS (voir 8. Liste des accessoires)	
5.5.2. Installation d'aspiration IBS (voir 8. Liste des accessoires)	
5.6. Élimination	
5.7. Mesures de prévention à prendre par l'exploitant	
6. Remarques concernant l'exploitation de la machine	68
6.1. Description des dispositifs de commande	
6.2. Opérations de préparation et de réglage	
6.2.1. Montage de l'appareil de nettoyage de pièces M et MD (M-500, voir en annexe)	
6.2.2. Montage de la pompe spéciale IBS	
6.2.3. Exploitation	
6.2.4. Changement de fût	
6.3. Détection / Élimination des défaillances	
6.4. Remarques concernant les équipements de protection individuelle	
7. Maintenance / Nettoyage	70
7.1. Opérations de maintenance / Nettoyage	
7.2. Contrôle (information DGUV 209-088 — Point 5 / Correspond à l'ancienne BGR 180)	
8. Liste des pièces détachées et liste des accessoires.	70
ANNEXE	70
Déclaration de conformité type M, MD, M-500	
Annexe à la traduction du manuel d'emploi d'origine	72
Appareil de nettoyage de pièces IBS type M-500/force portante étendue 500 kg	
Supplément à 6.2.1. Montage de l'appareil de nettoyage de pièces	

1. INDICATIONS AU SUJET DE LA MACHINE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions et caractéristiques	Type M	Type MD	Type M-500
Dimensions extérieures de l'appareil :			
Longueur :	1 145 mm	1 165 mm	1145 mm
Largeur :	670 mm	695 mm	670 mm
Hauteur :	1 050 mm	1 055 mm	1050 mm
		(1 735 mm, couvercle ouvert)	
Surface de travail (dimensions intérieures) :	1135 x 660 mm	1135 x 660 mm	1135 x 660 mm
Hauteur de travail :	870 mm	870 mm	870 mm
Poids sans fût :	47 kg	60 kg	47 kg
Poids avec fût (plein) :	227 kg	240 kg	227 kg
Force portante :	250 kg	250 kg	500 kg
Volume de remplissage :	200 l	200 l	200 l
Émissions sonores sur le poste de travail :	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)
Classe de type (selon EN 12921-3) :	A1	A1	A1

Branchement électrique			
Tension de secteur :	1/N/PE 230 V ~	1/N/PE 230 V ~	1/N/PE 230 V ~
Fréquence :	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Courant absorbé :	0,8 A	0,8 A	0,8 A
Fusible max. :	6 A	6 A	6 A

2. UTILISATION

L'appareil de nettoyage de pièces IBS a été conçu pour le nettoyage des pièces métalliques (par ex. des pièces de machines, des moteurs et des carters) souillées d'huiles ou de graisses. Ce nettoyage est réalisé à l'aide de détergents IBS spéciaux.

2.1. Détergents homologués

- Détergent IBS spécial du type EL/Extra
- Détergent IBS spécial du type RF
- Détergent IBS spécial du type Purgasol
- Détergent IBS spécial du type SecuroI
- Détergent IBS spécial du type 100 Plus

2.2. Détergents homologués utilisés avec une ventilation technique (installation d'aspiration)

- Détergent IBS spécial du type Quick

REMARQUE



Si vous utilisez des détergents de fabricants tiers, vous devez impérativement tenir compte des informations au sujet du produit et de la fiche de sécurité CE. Nous vous recommandons de vous concerter à ce sujet avec la société IBS Scherer GmbH. Reportez-vous également aux indications sous 2.3 ! L'extension de garantie de 3 ans n'est accordée qu'en cas d'utilisation de détergents IBS spéciaux.

2.3. Détergents non homologués



- Détergents halogénés
- Détergents inflammables et facilement inflammables avec un point éclair < 60 °C à l'exception des détergents avec un point éclair > 40 °C utilisés avec une ventilation technique (installation d'aspiration)

2.4. Remarques



- Observez impérativement la directive pour les installations de nettoyage de pièces à usiner avec des détergents (notamment la fiche d'information DGUV 209-088, c'est-à-dire l'ancienne BGR 180) ! Cela s'applique également aux exigences de la loi allemande relative à la gestion de l'eau (WHG), la réglementation sur les installations faisant usage de substances nocives pour l'eau (AwSV), ainsi que la fiche M043 – Détergents utilisés à froid (l'ancienne BGI 880).

3. MODE DE FONCTIONNEMENT

3.1. Description du fonctionnement de la machine

- La pompe IBS transporte le fluide de nettoyage vers la brosse de nettoyage IBS via un tuyau. La pièce est posée sur la grille porte-pièces, puis nettoyée à l'aide de la brosse et du fluide de nettoyage.
- Le détergent souillé est réacheminé vers le fût. Les particules de salissures se déposent au fond du fût. Lorsque l'effet de nettoyage diminue, il convient de remplacer le détergent par un fût de détergent IBS spécial neuf.
- Le fluide de vidange est récupéré par la société IBS Scherer, puis retraité et recyclé, dès lors que l'interdiction de mélange a été respecté.

3.2. Consignes de sécurité

- Voir le chapitre 6

4. TRANSPORT

4.1. Manipulation

- Transporter l'appareil avec soin jusque sur le lieu d'implantation sur le site du client, afin de prévenir les risques de détérioration.
- Sécuriser l'appareil sur la palette pour éviter qu'il ne glisse.
- Lors du transport du fût, se reporter à la fiche de sécurité (section 14) du détergent.

4.2. Moyen auxiliaire pour le transport

4.2.1. Transport avec une grue

- Fixer les élingues de levage à la palette et lever l'appareil avec précaution. Tenir compte du centre de gravité. L'appareil peut basculer !

REMARQUE : La grue doit être prévue pour une capacité de levage d'au moins 200 kg.

4.2.2. Transport avec un chariot de manutention

- Passer les fourches du chariot de manutention entre les longerons de la palette en bois.
- Lever le sous-ensemble et le transporter.

5. INSTALLATION / MISE EN SERVICE

5.1. Fixation / Stabilité

L'installation horizontale et stable de l'appareil sur un sol résistant aux solvants doit être assurée.

5.2. Encombrement

L'appareil peut être installé contre un mur. Devant l'appareil, aménager un espace libre d'env. 2 m.

5.3. Conditions ambiantes admissibles.

L'appareil fonctionne correctement à des températures entre -15 °C et +40 °C.

Lors de l'utilisation du détergent IBS spécial de type Quick, la température ambiante ne doit pas être supérieure à +38 °C.

Ne pas poser d'objets chauds dans la zone à risques de l'installation.

5.4. Branchement électrique sur site

L'installation sur site doit être réalisée par un électricien qualifié et agréé, conformément aux dispositions VDE et aux réglementations applicables des fournisseurs d'électricité.

Le câble d'alimentation électrique doit être posé selon les réglementations et les indications -caractéristiques techniques) figurant dans le manuel d'emploi.

Pour des raisons fonctionnelles, l'appareil est équipé d'une fiche à broche de terre (type « Schuko »). Le conducteur de terre est fixé sur la pile de tôles du moteur de la pompe. De ce fait, à l'extérieur du carter moteur, aucune liaison conductrice n'est disponible avec le conducteur de terre de la fiche. En matière de protection contre les contacts accidentels, l'appareil de nettoyage satisfait aux exigences de la classe de protection II.

5.5. Dispositifs complémentaires

5.5.1. Collecteur IBS (voir 8. Liste des accessoires)

Pour la récupération fiable et écocompatibilité des substances nocives pour l'eau, conformément aux exigences de la loi allemande relative à la gestion de l'eau (WHG).

Les collecteurs IBS sont réalisés selon la directive allemande relative aux exigences envers les collecteurs en acier (StawaR) et identifiés par le signe de conformité (sigle « Ü »).

5.5.2. Installation d'aspiration IBS (voir 8. Liste des accessoires)

5.6. Élimination

- L'appareil est réalisé essentiellement en acier (à l'exception de l'installation électrique) et doit être mis au rebut conformément aux réglementations locales relatives à la protection de l'environnement.
- Les éléments contaminés (par ex. les tuyaux, brosses de nettoyage, chiffons de nettoyage, etc.) sont à éliminer conformément aux réglementations relatives à la protection de l'environnement en vigueur.
- En cas de questions, veuillez vous adresser à la société IBS Scherer GmbH.
- Le détergent IBS souillé (fluide de vidange) est récupéré par la société IBS Scherer, puis retraité et recyclé, dès lors que l'obligation de mélange a été respectée.
- Si vous utilisez des détergents de fabricants tiers, il convient de respecter impérativement les indications et consignes de sécurité du fabricant.

5.7. Mesures de prévention à prendre par l'exploitant

Les appareils de nettoyage de pièces IBS correspondent à la classe A 1 (EN 12921-3 : 3.15.1).



Définir une zone à risques en fonction des conditions d'exploitation (par ex. la géométrie et la surface des pièces, l'intensité du nettoyage). Pour les procédés de nettoyage classiques, IBS recommande de définir une zone à risques de 2 m tout autour de l'appareil.

DANGER !

La zone à risques découlant de l'évaluation des risques :

- Doit être identifiée comme zone à risques d'incendie.
- Doit être dégagée en permanence, afin d'assurer à tout instant le libre accès à l'appareil.
- Doit être équipée d'une ventilation naturelle efficace.
- Interdiction de fumer dans la zone à risques.
- Aucune flamme nue ou autre source d'ignition n'est autorisée dans cette zone.
- Veiller à la propreté lors de l'utilisation des détergents, huiles et lubrifiants.
- Instruction des opérateurs et techniciens de maintenance.
- Apposition du manuel d'emploi et de la procédure d'utilisation sur l'appareil.

6. REMARQUES CONCERNANT L'EXPLOITATION DE LA MACHINE


6.1. Description des dispositifs de commande

L'appareil est enclenché à l'aide d'une pédale de commande de sécurité.

6.2. Opérations de préparation et de réglage

6.2.1. Montage de l'appareil de nettoyage de pièces M et MD (M-500, voir en annexe)

- Retirez l'emballage.
- Insérez les deux piétements (1) dans les douilles pour tube rond (2) (directement sous le collecteur).
- Fixez les deux traverses (3) aux piétements à l'aide des vis (4) fournies.
- Posez le fût de 200 litres (5) avec le raccord orienté vers le haut dans le collecteur (option) (6) et retirez le raccord de bonde 2" du fût.
- Installez l'appareil monté au-dessus du fût (5).

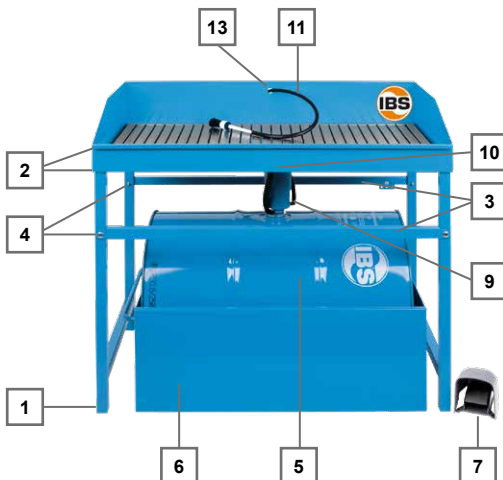

6.2.2. Montage de la pompe spéciale IBS

- Insérez la pompe dans le fût (5) en pendant légèrement ce dernier, puis obturez le fût à l'aide du bouchon fileté de 2".
- Veillez à ce que la sortie de la pompe soit orientée à gauche et que le coffret de raccordement se trouve à l'arrière.
- Placez le tuyau du circuit de retour (9) dans l'orifice du bouchon fileté de 2".
- Fixez l'extrémité supérieure du tuyau du circuit de retour (9) au raccord d'écoulement (10) du collecteur, puis fixez ce dernier à l'aide du collier du tuyau fourni.
- Débranchez le tuyau de brosse (11) à la sortie de la pompe.
- Passez le tuyau de brosse (11) à travers l'orifice rond situé dans la paroi arrière du collecteur (13), puis branchez la brosse de nettoyage.
- Placez la pédale de commande de sécurité devant l'appareil (7).
- Branchez la fiche à la prise 230 V.
- Effectuez un contrôle fonctionnel : À l'actionnement de la pédale de commande, la pompe doit refouler du liquide de nettoyage.

6.2.3. Exploitation

- Posez la pièce à nettoyer sur la grille porte-pièces.
- Enclenchez l'appareil en actionnant la pédale de commande.
- Nettoyez la pièce avec la brosse.
- Coupez la pompe en relâchant la pédale de commande.

6.2.4 Changement de fût

- Débranchez le tuyau de brosse (11) de la pompe.
- Débranchez le tuyau du circuit de retour (9) du fût (5).
- Commutez la pompe hors tension.
- Retirez la pompe du fût (5) en penchant légèrement ce dernier. Desserrez à cet effet le bouchon fileté de 2".
- Obturez le fût à l'aide du bouchon fileté de 2" de la bonde.
- Extrayez le collecteur de l'appareil de nettoyage de pièces IBS et redressez le collecteur (6 – option) à la verticale avec le fût en vous aidant de la poignée.
- Remplacez le fût et posez le collecteur sur le sol avec précaution.
- Glissez-le de nouveau sous l'appareil de nettoyage de pièces IBS.
- Retirez le raccord de bonde de 2" du fût.
- Montage de la pompe spéciale IBS (voir le point 6.2.2).

REMARQUE

Nous vous prions de compléter la carte de garantie (formulaire) sur www.ibs-scherer.de.

6.3. Détection / Élimination des défaillances

Défaillance	Cause	Mesure corrective
La pompe ne fonctionne pas	Absence de tension	Contrôler le branchement de la fiche secteur
	La pompe est défectueuse	Remplacer la pompe
La pompe ne refoule pas	Niveau de liquide insuffisant dans le fût	Contrôler le niveau de liquide, le cas échéant Demander le remplacement de fût auprès d'IBS Scherer
	La pompe est défectueuse	Remplacer la pompe

Si les mesures décrites ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez contacter le +49 (6701) 93 83-0 ou nous écrire à l'adresse info@ibs-scherer.de.

6.4. Remarques concernant les équipements de protection individuelle

Lors de la manipulation et de l'utilisation de détergents, il convient de porter les vêtements de protection indiqués sur la fiche de sécurité du détergent industriel utilisé. Les règles suivantes s'appliquent à tous les détergents industriels :

utiliser des gants résistant aux solvants, des lunettes de protection et un tablier. Matière des gants :

- Gants en polychloroprène – CR, épaisseur de matière recommandée : > 0,5 mm, temps de pénétration max. : 4 heures
- Gants en caoutchouc/latex nitrile – NBR, épaisseur de matière recommandée : > 0,35 mm
- Gants en caoutchouc fluoré (Viton) – FKM, épaisseur de matière recommandée : > 0,4 mm
- Temps de perméation/pénétration : > 8 heures (EN 374)

Le temps de pénétration exact doit être indiqué par le fabricant des gants et doit être respecté impérativement. Les gants de protection doivent être remplacés dès les premiers signes d'usure.

FR

7. MAINTENANCE / NETTOYAGE

7.1. Opérations de maintenance / Nettoyage

Lors de toutes les opérations de maintenance et de nettoyage, il convient de débrancher la fiche secteur.

7.2. Contrôle (information DGUV 209-088 — Point 5 / Correspond à l'ancienne BGR 180)

La fiabilité et la sécurité de l'appareil de nettoyage de pièces IBS doivent être contrôlées en fonction des besoins, mais au moins une fois par an, par une personne habilitée.

8. LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES ET LISTE DES ACCESSOIRES

ANNEXE

Déclaration de conformité type M, MD, M-500




Description	M	MD	M-500	F2	G-50-I	G-50-W	K	KP	BK-50	L	A
Collecteur IBS	2120022	2120022	2120022	2120021	2120021	2120021	2120023	2120023	2120024	2120022	
Kit d'équipement ultérieur IBS K-50							2222063	2222063			
Système de panier IBS type L										2222067	
Brosse de nettoyage IBS – soies fines 0,3 mm, soies Ø/l : 35/50 mm	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	
Brosse de nettoyage IBS – soies grossières 0,5 mm, soies Ø/l : 35/50 mm	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	
Brosse de nettoyage IBS large – soies grossières 0,5 mm, soies Ø/l : 50/50 mm	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	
Brosse de nettoyage IBS longue – soies grossières 0,5 mm, soies Ø/l : 35/60 mm	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	
Brosse de nettoyage IBS large – soies naturelles, soies Ø/l : 50/50 mm	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	
Brosse de nettoyage IBS standard – soies naturelles, soies Ø/l : 35/50 mm	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	
Brosse de nettoyage IBS petit modèle – soies fines, 0,3 mm, soies Ø/l : 20/50 mm	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	
Brosse de nettoyage IBS petit modèle – soies grossières, soies 0,5 mm Ø/l : 35/50 mm	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	
Brosse de nettoyage IBS avec filetage orientable, soies Ø/l : 55/35 mm											
Gants de protection IBS – lot de 5 paires, taille L	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	
Gants de protection IBS – lot de 5 paires, taille XL	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	
Gants de protection IBS – lot de 5 paires, taille XXL	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	
Installation d'aspiration IBS	2120013		2120013				2120017			2120029	
Pompe IBS spéciale avec pédale de commande	2222056	2222056	2222056				2222089	2222057	2222057	2222080	2222082
Pompe IBS spéciale avec pédale de commande – air comprimé	2222064	2222064	2222064					2222065			
Tôle antiprojections	2222066		2222066								
Grille porte-pièces (tôle perforée)	2221000	2221000	2221000	2222018	2222021	2222019	2222017	2222017	2222017	2222019	
Grille porte-pièces (à lamelles)	2222060	2222060	2222060	2222062	2222016	2222016	2222061	2222061		2222020	
Grille de soufflage avec raccord d'air										2222014	
Pédale de commande avec capot	2222022	2222022	2222022			2222022	2222022	2222022	2222022	2222022	
Pédale de commande sans capot				2222024	2222024						
Roue, 1 pièce				2222026	2222026						
Roulettes directionnelles avec frein Euro											2222027
Mécanisme Marche/Arrêt											2222028
Tuyau de circuit de retour IBS	2221012	2221012	2221012	2221012	2221012	2221012	2221012		2221012	2221012	
Raccord 3/4" pour circuit de retour				2222033	2222033				2222033		
Raccord de tût 2"	2222036	2222036	2222036			2222036			2222036		
Tuyau de brosse BS (prix au mètre)	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059
Ressort pneumatique 110 N, quantité nécessaire : 2 pièces		15888894									

ANNEXE À LA TRADUCTION DU MANUEL D'EMPLOI D'ORIGINE

Appareil de nettoyage de pièces IBS type M-500 / Force portante étendue 500 kg

FR

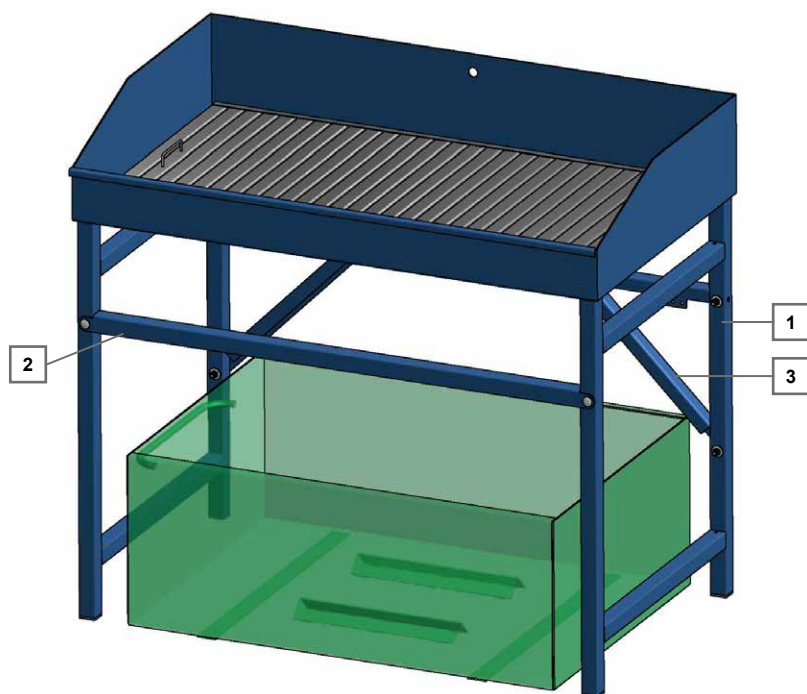

Supplément à 6.2.1. Montage de l'appareil de nettoyage de pièces

- Afin de prévenir les détériorations lors du montage de l'appareil de nettoyage de pièces IBS de type M-500, nous recommandons de l'effectuer à deux.
- Retirez l'emballage.
- Insérez les deux piétements (1) dans les douilles pour tube rond (directement sous le collecteur).
- Fixez les deux traverses (2) aux piétements à l'aide des vis (M8x50) fournies.
- À l'aide des vis fournies, fixez les deux entretoises diagonales (3) d'une part au bâti (M8x50) et d'autre part à la traverse arrière (M8x20).
- Posez le fût de 200 litres avec le raccord orienté vers le haut dans le collecteur (option) et retirez le raccord de bonde 2" du fût.
- Installez l'appareil monté au-dessus du fût.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

selon l'annexe II A de la directive européenne relative aux machines 2006/42/CE

Par la présente, nous déclarons que l'appareil de nettoyage de pièces

Type d'appareil	M	MD	M-500
Réf. art.	2120003	2120301	2120404
N° de série	M019700 – M020699	MD042500 – MD042999	M500300 – M500499

Satisfait aux dispositions applicables suivantes :

Directives CE Directive européenne relative aux machines 2006/42/CE:2006-06

Normes harmonisées appliquées :

EN ISO 12100:2010 Sécurité des machines – Principes de conception généraux – Évaluation des risques et réduction des risques

EN 12921-1:2005+A1:2010 Machines pour le nettoyage et le prétraitement des surfaces de produits industriels au moyen d'un liquide ou d'une phase vapeur – Partie 1 : Exigences de sécurité générales

EN 12921-3:2005+A1:2008 Machines pour le nettoyage et le prétraitement des surfaces de produits industriels au moyen d'un liquide ou d'une phase vapeur – Partie 3 : Sécurité des installations dans lesquelles sont utilisés des liquides inflammables

EN ISO 13854:2019 Sécurité des machines ; Distances minimales pour la prévention de l'écrasement des membres

EN 60204-1:2018 Sécurité des machines : Équipement électrique des machines
Partie 1 : Exigences générales

EN ISO 11200:2014+A1:2020 Émissions sonores des machines et appareils

Spécifications techniques appliquées :

Note DGUV Nettoyage des pièces avec des liquides de nettoyage (Point 3.1.4 et Point 5)
209-088:2017-08

Chargé de la compilation de la documentation technique :
Torsten Bodtländer, IBS Scherer GmbH, Gewerbegebiet, 55599 Gau-Bickelheim, Allemagne



11.03.2024
Date

Dipl.-Ing. Axel Scherer (Directeur)

Toute modification de la machine sans notre accord préalable invalide la présente déclaration.



FR

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing IBS onderdelenreinigungsapparaat Type M, Type MD, Type M-500

NL



Alle apparaten zijn getest en gecertificeerd!

IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
D-55599 Gau-Bickelheim

Tel.: +49 (0) 6701-93 83 -0
Fax: +49 (0) 6701-93 83 -33
E-Mail: info@ibs-scherer.de

Bezoek ons op het internet!
www.ibs-scherer.nl



INHOUDSOPGAVE

1. Gegevens over de machine / Technische gegevens	77
2. Gebruik	77
2.1. Toegelaten reinigingsmiddelen	
2.2. Toegelaten reinigingsmiddelen met technische ventilatie (afzuiginstallatie)	
2.3. Niet toegelaten reinigingsmiddelen	
2.4. Opmerkingen	
3. Werkwijze	78
3.1. Beschrijving van de functies van de machine	
3.2. Veiligheidsinstructies	
4. Transport	78
4.1. Hantering	
4.2. Transporthulpmiddelen	
4.2.1. Transport met de kraan	
4.2.2. Transport met de vorkheftruck	
5. Opstelling / Inbedrijfstelling	79
5.1. Bevestiging / Stabiliteit	
5.2. Benodigde ruimte	
5.3. Toegelaten omgevingsomstandigheden	
5.4. Door de klant uit de voeren elektrische aansluiting	
5.5. Bijkomende technische voorzieningen	
5.5.1. IBS opvangbak (zie 8. Lijst met accessoires)	
5.5.2. IBS afzuiginstallatie (zie 8. Lijst met accessoires)	
5.6. Afvalverwijdering	
5.7. Door exploitanten te treffen voorzorgsmaatregelen	
6. Aanwijzingen voor de werking van de machine	80
6.1. Beschrijving van de bedieningsinrichtingen	
6.2. Inrichtings- resp. instelwerkzaamheden	
6.2.1. Montage van het onderdelenreinigingsapparaat M en MD (M-500 zie bijlage)	
6.2.2. Montage van de IBS speciaalpompe	
6.2.3. Werking	
6.2.4. Tonwissel	
6.3. Detectie - / Oplossing van storingen	
6.4. Opmerkingen over de persoonlijke beschermingsmiddelen	
7. Instandhouding / Reiniging	82
7.1. Instandhoudings- / Reinigingswerkzaamheden	
7.2. Controle (informatie vanwege de Duitse wettelijke ongevallenverzekering (in Duitsland DGUV) 209-088 — punt 5 / Tot nu toe BGR 180)	
8. Lijst met reserveonderdelen en lijst met accessoires.	82
BIJLAGE	82
Conformiteitsverklaring type M, MD, M-500	
Bijlage bij originele gebruiksaanwijzing	84
IBS onderdelenreinigingsapparaat type M-500 / Uitgebreid draagvermogen 500 kg	
Aanvulling op 6.2.1. Montage van het onderdelenreinigingsapparaat	

1. GEGEVENS OVER DE MACHINE / TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen en identificatiegegevens	Type M	Type MD	Type M-500
Buitenafmetingen apparaat:			
Lengte:	1.145 mm	1.165 mm	1145 mm
Breedte:	670 mm	695 mm	670 mm
Hoogte:	1.050 mm	1.055 mm	1050 mm
		(1735 mm deksel geopend)	
Werkblad (binnenafmetingen):	1135 x 660 mm	1135 x 660 mm	1135 x 660 mm
Werkhoogte:	870 mm	870 mm	870 mm
Gewicht zonder ton:	47 kg	60 kg	47 kg
Gewicht met ton (gevuld):	227 kg	240 kg	227 kg
Draagvermogen:	250 kg	250 kg	500 kg
Vulhoeveelheid:	200 l	200 l	200 l
Geluidsemisiewaarde op de werkplaats:	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)
Typeklasse (conform EN 12921-3):	A1	A1	A1

Elektrische aansluiting			
Netspanning:	1/N/PE 230 V ~	1/N/PE 230 V ~	1/N/PE 230 V ~
Frequentie:	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stroomopname:	0,8 A	0,8 A	0,8 A
Max. voorzekering:	6 A	6 A	6 A

2. GEBRUIK

Het IBS onderdelenreinigingsapparaat werd voor het reinigen van door olie en vet vervuilde metalen onderdelen (bv. machineonderdelen, motoren en behuizingen) met IBS speciaalreinigers gebouwd.

2.1. Toegelaten reinigingsmiddelen

- IBS speciaalreiniger type EL/Extra
- IBS speciaalreiniger type RF
- IBS speciaalreiniger type Purgasol
- IBS speciaalreiniger type SecuroI
- IBS speciaalreiniger type 100 Plus

2.2. Toegelaten reinigingsmiddelen met technische ventilatie (afzuiginstallatie)

- IBS speciaalreiniger type Quick

OPMERKING



Gebruik reinigingsmiddelen van externe producenten, gelieve onvoorwaardelijk de productinformatie en het EG-veiligheidsinformatieblad in acht te nemen. Stem daarom het gebruik met de firma IBS Scherer GmbH af. Neem aanvullend de onder 2.3 vermelde aanwijzingen in acht! De uitgebreide garantie van 3 jaar wordt alleen bij het gebruik van IBS speciaalreinigers verleend.

2.3. Niet toegelaten reinigingsmiddelen



- Gehalogeneerde reinigingsmiddelen
- Ontvlambare en licht ontvlambare reinigingsmiddelen met vlampunt < 60°C met uitzondering van reinigingsmiddelen met vlampunt > 40°C met technische ventilatie (afzuiginstallatie)

2.4. Opmerkingen



- Neem onvoorwaardelijk de richtlijn voor technische voorzieningen voor het reinigen van werkstukken met reinigingsmiddelen (o.a. de informatie 209-088 vanwege de Duitse wettelijke ongevallenverzekering (in Duitsland DGUV), voormalige BGR 180) in acht! Hetzelfde geldt voor de door de Duitse Wet op de Waterhuishouding (WWH, in Duitsland WHG), de verordening betreffende installaties voor de omgang met watergevaarlijke stoffen (AwSV) evenals het gegevensblad M043 "Koudreinigers" (voorheen BGI 880).

NL

3. WERKWIJZE

3.1. Beschrijving van de functies van de machine

- De IBS pomp transporteert de reinigingsvloeistof via een slang naar de IBS reinigingskwast. Het werkstuk ligt op het oplegrooster en wordt met kwast en reinigingsvloeistof schoongemaakt.
- Het vervuilde reinigingsmiddel loopt terug tot in het vat. De vuildeeltjes slaan op de bodem van de ton neer. Bij een verminderd reinigingseffect dient het reinigingsmiddel door een ton met nieuwe IBS speciaalreiniger vervangen te worden.
- Die afvalstoffen worden door de firma IBS Scherer teruggenomen en gerecycled, voor zover het mengverbod nageleefd werd.

3.2. Veiligheidsinstructies

- Zie hoofdstuk 6

4. TRANSPORT

4.1. Hantering

- Transporteer het apparaat zorgvuldig naar de plaats van opstelling bij de klant om een beschadiging te verhinderen.
- Beveilig het apparaat op de pallet zodanig, dat het niet verschuift.
- Neem bij het transport van de ton het veiligheidsinformatieblad (paragraaf 14) van het reinigingsmiddel in acht.

4.2. Transporthulpmiddelen

4.2.1. Transport met de kraan

- Bevestig kraankabels aan de pallet en til het apparaat voorzichtig op. Let op het zwaartepunt. Het apparaat kan kantelen!

OPMERKING: De kraan moet voor een draagvermogen van min. 200 kg voorzien zijn.

4.2.2. Transport met de vorkheftruck

- Rijd de vorkheftruck tussen de langsliggers van de houten pallet.
- Til de eenheid op en transporteer deze.

5. OPSTELLING / INBEDRIJFSTELLING

5.1. Bevestiging / Stabiliteit

Er moet een horizontale en stabiele opstelling van het apparaat op een oplosmiddelbestendige vloer gegarandeerd zijn.

5.2. Benodigde ruimte

Het apparaat kan aan een wand staan. Vóór het apparaat dient er een vrije ruimte van ca. 2 m te blijven.

5.3. Toegelaten omgevingsomstandigheden

Het apparaat werkt vrij van storingen bij temperaturen van -15°C tot +40°C.

Bij het gebruik van de IBS speciaalreiniger type Quick mag de omgevingstemperatuur maximaal +38°C bedragen.

Geen hete voorwerpen in de gevarenzone van de installatie neerzetten.

5.4. Door de klant uit de voeren elektrische aansluiting

De installatie, waarvoor de klant instaat, dient door een erkend elektromonteur conform de VDE-bepalingen (VDE = Vereniging van Duitse IJzerwarenhandelaren) en geldende voorschriften vanwege de elektriciteitsbedrijven (in Duitsland "EVU") uitgevoerd te worden.

De elektrische voorzieningsleiding dient in overeenstemming met de voorschriften geïnstalleerd en zoals voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing ("Technische gegevens") uitgevoerd te worden.

Het apparaat is om functionele redenen met een aardleiding (veiligheidsstekker) uitgerust. De beschermingsleiding eindigt op het plaatwerkpakket van de pompmotor. Daarom bestaat er buiten het motorhuis geen geleidende verbinding met de beschermingsleiding van de stekker. Vanuit het oogpunt van de aanraakbescherming voldoet het reinigingsapparaat aan de aan een beschermingsniveau II gestelde eisen.

5.5. Bijkomende technische voorzieningen

5.5.1. IBS opvangbak (zie 8. Lijst met accessoires)

Voor het milieuvriendelijk en veilig opnemen van watergevaarlijke stoffen in overeenstemming met de door de Duitse Wet op de Waterhuishouding (WWH, in Duitsland WHG).

IBS opvangbakken worden geproduceerd conform de richtlijn betreffende de aan opvangbakken van staal (in Duitsland StawaR) gestelde eisen en zijn van het conformiteitslabel voorzien.

5.5.2. IBS afzuiginstallatie (zie 8. Lijst met accessoires)

5.6. Afvalverwijdering

- Het apparaat (behalve de elektrische uitrusting) is overwegend van staal gemaakt en dient in overeenstemming met de geldende lokale milieuvoorschriften afgevoerd te worden.
- Gecontamineerde onderdelen (bv. slangen, reinigingskwast, reinigingsdoeken, enz.) dienen in overeenstemming met de geldende milieuvoorschriften afgevoerd te worden.
- Gelieve u bij vragen tot de firma IBS Scherer GmbH te richten.
- Vervuilde IBS reinigingsvloeistof (afvalstoffen) wordt door de firma IBS Scherer teruggenomen en gerecycled, voor zover het mengverbod nageleefd werd.
- Gebruikt u reinigingsmiddelen van andere producenten, dan dienen de door de producent verstrekte gegevens en veiligheidsinstructies onvoorwaardelijk in acht genomen te worden.

5.7. Door exploitanten te treffen voorzorgsmaatregelen

IBS onderdelenreinigungsapparaten voldoen aan de typeklasse A 1 (EN 12921-3; 3.15.1).



Een gevarezone volgens de bedrijfsinterne omstandigheden (bv. geometrie en oppervlak van de werkstukken, intensiteit van de reiniging) dient gedefinieerd te worden. Bij gebruikelijke reinigingsmethoden adviseert IBS een gevarezone van 2 m rond het apparaat.

GEVAAR!

De uit de kwetsbaarheidsbeoordeling blijkende gevarezone:

- Dient als brandbare zone gemarkeerd te worden
- Dient vrij van voorwerpen gehouden te worden, zodat een ongehinderde toegang te allen tijde mogelijk is
- Moet met een efficiënte, natuurlijke ventilatie uitgerust zijn
- In de gevarezone mag er niet gerookt worden
- Er mogen geen open vlammen of andere ontstekingsbronnen voorhanden zijn
- Let op reinheid bij de omgang met reinigingsmiddelen, oliën en smeestoffen
- Instrueren van het bedienings- en onderhoudspersoneel
- Aanbrengen van de gebruiksaanwijzing en van de bedrijfsvoorschriften aan het apparaat

NL

6. AANWIJZINGEN VOOR DE WERKING VAN DE MACHINE


6.1. Beschrijving van de bedieningsinrichtingen

Het apparaat wordt met een veiligheidsvoetschakelaar ingeschakeld.

6.2. Inrichtings- resp. instelwerkzaamheden

6.2.1. Montage van het onderdelenreinigungsapparaat M en MD (M-500 zie bijlage)

- Verwijder de verpakking.
- Steek de twee voetonderstellen (1) in de ronde buishulzen (2) (bevinden zich direct onder de bak).
- Bevestig de twee dwarsstangen (3) met de bijgevoegde schroeven (4) aan de voetonderstellen.
- Leg de 200-liter ton (5) met de schroefverbinding naar boven in de opvangbak (optioneel) (6) en verwijder de 2"-schroefverbinding van de messing mantel van de ton.
- Zet het gemonteerde apparaat boven de ton (5).

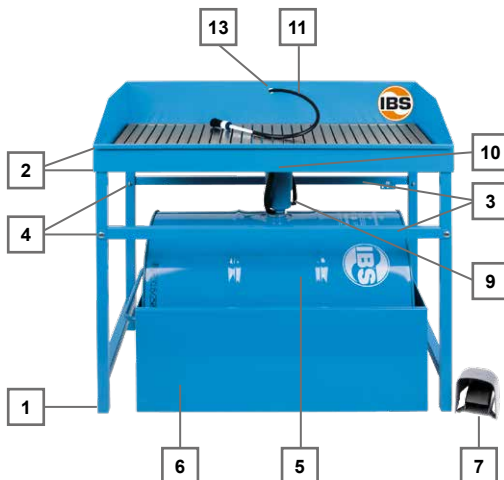

6.2.2. Montage van de IBS speciaalpom

- Leid de pomp bij een lichte helling van de ton (5) in de ton en schroef de ton met de schroefdraadstop 2" vast.
- Let erop dat de uitgang van de pomp naar links en de aansluitkast naar achteren wijst.
- Steek de retour slang (9) in de opening van de schroefdraadstop 2".
- Bevestig het bovenste uiteinde van de retour slang (9) aan de afvoermof (10) van de bak en bevestig deze met de bijgevoegde slangklem.
- Bevestig de kwast slang (11) aan de uitgang van de pomp.
- Leid de kwast slang (11) door de ronde achterwandopening van de bak (13) en steek de reinigingskwast in.
- Leg de veiligheidsvoetschakelaar vóór het apparaat (7).
- Steek de stekker in het 230 V-stopcontact.
- Voer een test van de functies uit: bij het bedienen van de voetschakelaar moet er reinigingsvloeistof getransporteerd worden.

6.2.3. Werking

- Leg het schoon te maken werkstuk op het oplegrooster.
- Schakel door bediening van de voetschakelaar het apparaat in.
- Reinig het werkstuk met de kwast.
- Schakel de pomp door het loslaten van de voetschakelaar uit.

6.2.4 Tonwissel

- Maak de kwast slang (11) aan de pomp los.
- Verwijder de retour slang (9) van de ton (5).
- Maak de pomp stroomloos.
- Verwijder de pomp bij een lichte helling van de ton (5) uit de ton. Los daarvoor de 2"-schroefdraadstop.
- Sluit de ton met de 2"-schroefverbinding van de messing mantel af.
- Trek de opvangbak onder het IBS onderdelenreinigingsapparaat voorwaarts en stel de opvangbak (6 – optioneel) door gebruikmaking van de handgreep met de ton overeen.
- Vervang de ton en leg de opvangbak weer voorzichtig op de vloer.
- Schuif de opvangbak weer tot onder het IBS onderdelenreinigingsapparaat.
- Verwijder de 2"-schroefverbinding van de messing mantel aan de ton.
- Montage van de IBS speciaalpom (zie punt 6.2.2.).

OPMERKING

Gelieve de garantiekart (formulier) op www.ibs-scherer.de in te vullen.

6.3. Detectie - / Oplossing van storingen

Storing	Oorzaak	Remedie
Pomp werkt niet	Geen spanning voorhanden	Nakijken, of netstekker ingestoken is
	Pomp is defect	Pomp vervangen
Pomp transporteert niet	Vloeistofpeil in de ton te laag	Vloeistofpeil controleren, eventueel Eisen tonwissel bij IBS Scherer
	Pomp is defect	Pomp vervangen

Kennen de aangegeven maatregelen geen succes, neemt u telefonisch contact op met het nummer +49 (6701) 93 83-0 of via het e-mailadres info@ibs-scherer.de.

6.4. Opmerkingen over de persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij de omgang met reinigingsmiddelen moet er beschermende kleding in overeenstemming met het veiligheidsinformatieblad van de gebruikte industriereiniger gedragen worden. Voor alle IBS speciaalreinigers geldt:

Er dienen oplosmiddelbestendige handschoenen, een veiligheidsbril en een schort gebruikt te worden. Handschoenmateriaal:

- Handschoenen van neopreen – CR, aanbevolen materiaaldikte: > 0,5 mm, max. doorbraaktijd: 4 uren
- Handschoenen van nitrilrubber / nitrilatex – NBR, aanbevolen materiaaldikte: > 0,35 mm
- Handschoenen van fluorrubber (Viton) – FKM, aanbevolen materiaaldikte: > 0,4 mm
- Permeatietijd / doorbraaktijd: > 8 uren (EN 374)

De exacte doorbraaktijd dient van de fabrikant van de handschoenen vernomen en in acht genomen te worden. Veiligheidshandschoenen dienen bij de eerste slijtageverschijnselen vervangen te worden.

7. INSTANDHOUDING / REINIGING

7.1. Instandhoudings- / Reinigingswerkzaamheden

Bij al de instandhoudings- en reinigingswerkzaamheden dient de netstekker uitgetrokken te worden.

7.2. Controle (informatie vanwege de Duitse wettelijke ongevallenzekerings (in Duitsland DGUV) 209-088 — punt 5 / Tot nu toe BGR 180)

Het IBS onderdelenreinigingsapparaat dient al naar behoefte, maar minstens één keer per jaar, door een bekwam persoon op een voor het werk veilige toestand gecontroleerd te worden.

8. LIJST MET RESERVEONDERDELEN EN LIJST LET ACCESSOIRES

BIJLAGE


Conformiteitsverklaring type M, MD, M-500



Beschrijving	M	MD	M-500	F	F2	G-50-I	G-50-W	K	KP	BK-50	L	A
IBS opvangbak	2120022	2120022	2120022		2120021	2120021	2120021	2120023	2120023	2120024	2120022	
IBS ultrustingspakket K-50								2222063	2222063			
IBS korfysteem type L											2222067	
IBS reinigingskwaast — fijne borstelharen 0,3 mm, haren Ø/L: 35/50 mm	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	2222008	
IBS reinigingskwaast — grove borstelharen 0,5 mm, borstelharen Ø/L: 35/50 mm	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222009	2222008	
IBS reinigingskwaast, breed — grove borstelharen 0,5 mm, borstelharen Ø/L: 50/50 mm	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222010	2222009	
IBS reinigingskwaast, lang — grove borstelharen 0,5 mm, borstelharen Ø/L: 35/80 mm	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	2222011	
IBS reinigingskwaast, breed — natuurlijk haar, borstelharen Ø/L: 50/50 mm	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	2222050	
IBS reinigingskwaast, standaard — natuurlijk haar, borstelharen Ø/L: 35/50 mm	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	2222002	
IBS reinigingskwaast, klein — fijne borstelharen, 0,3 mm borstelharen Ø/L: 20/50 mm	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	2222003	
IBS reinigingskwaast, klein — grove borstelharen, 0,5 mm borstelharen Ø/L: 35/50 mm	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	2222091	
IBS reinigingskwaast met draaibare schroefdraad, borstelharen L/Ø: 55/35 mm												2222051
IBS veiligheidshandschoenen — verpakkingseenheid van 5 stuks maat L	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093	2222093
IBS veiligheidshandschoenen — verpakkingseenheid van 5 stuks maat XL	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073	2050073
IBS veiligheidshandschoenen — verpakkingseenheid van 5 stuks maat XXL	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081	2050081
IBS afzuiginstallatie	2120013		2120013					2120017			2120029	
IBS speciaalpompe, met voetschakelaar	2222056	2222056	2222056				2222089	2222057	2222057	2222080	2222082	
IBS speciaalpompe, met voetschakelaar — perslucht	2222064	2222064	2222064					2222065				
Spatbeschermingsplaat	2222066		2222066									
Oplegrooster (geperforeerde plaat)	2221000	2221000	2221000	2222018	2222021	2222019	2222019	2222017	2222017	2222017	2222019	
Oplegrooster (lamellenrooster)	2222060	2222060	2222060	2222062	2222016	2222016		2222061	2222061		2222020	
Uitblaasrooster met lucht aansluiting											2222014	
Voetschakelaar met kap	2222022	2222022	2222022			2222022	2222022	2222022	2222022	2222022	2222022	
Voetschakelaar zonder kap				2222024	2222024							
Wiel, 1 stuk				2222026	2222026							
Zwerkwielen met Eurostop												2222027
Aan/uit-mechanisme												2222028
IBS retouransluiting	2221012	2221012	2221012	2221012	2221012	2221012	2221012			2221012	2221012	
Retouransluiting, 3/4"				2222033	2222033							
Tonaansluiting, 2"	2222036	2222036	2222036			2222036	2222036			2222036		
IBS kwastlang (prijs per 1,0 m)	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059	2222059
Gasdrukveer 110N, benodigde hoeveelheid: 2 stuks		15888894										

BIJLAGE BIJ ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING

IBS onderdelenreinigingsapparaat type M-500 / Uitgebreid draagvermogen 500 kg

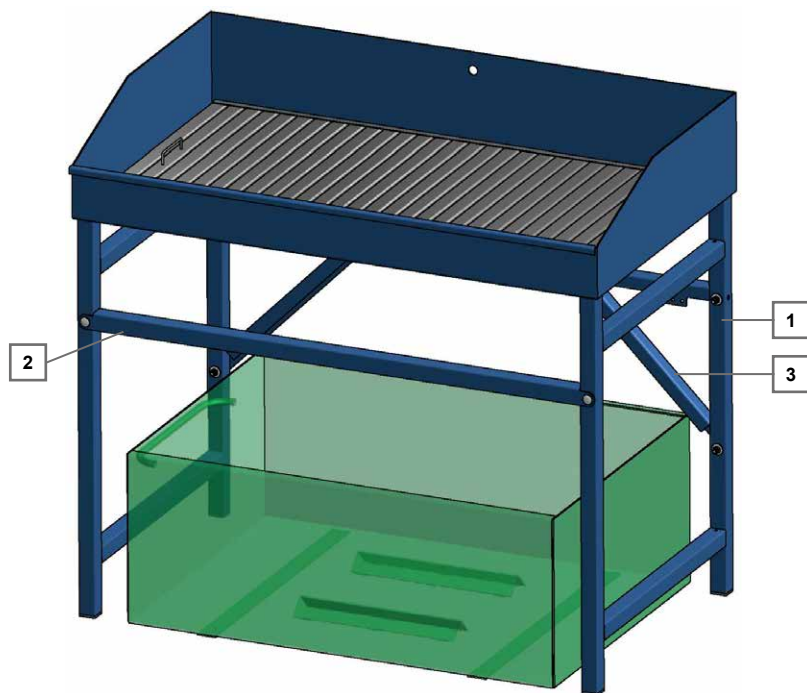

Aanvulling op 6.2.1. Montage van het onderdelenreinigingsapparaat

- Om beschadigingen bij de montage van het IBS onderdelenreinigingsapparaat type M-500 te vermijden, is een montage door 2 personen aanbevelenswaardig.
- Verwijder de verpakking.
- Steek de twee voetonderstellen (1) in de ronde buishulzen (bevinden zich direct onder de bak).
- Bevestig de twee dwarsstangen (2) met de bijgevoegde schroeven (M8x50) aan de voetonderstellen.
- Bevestig de beide diagonaalstangen (3) met de bijgevoegde schroeven aan het ene uiteinde met het onderstel (M8x50), het andere uiteinde met de achterste dwarsstang (M8x20).
- Leg de 200-liter ton met de schroefverbinding naar boven in de opvangbak (optioneel) en verwijder de 2"-schroefverbinding van de messing mantel van de ton.
- Zet het gemonteerde apparaat boven de ton.

EG-CONFORMITEITSVERKLARING

conform bijlage II A van de EG-machinerichtlijn 2006/42/EG

Hiermee verklaren wij dat het onderdelenreinigingsapparaat

Apparaattype	M	MD	M-500
Artikel-nr.	2120003	2120301	2120404
Serienummer	M019700 – M020699	MD042500 – MD042999	M500300 – M500499

Aan volgende ter zake geldende bepalingen voldoet:

EG-richtlijnen EG-machinerichtlijn 2006/42/EG:2006-06

Toegepaste geharmoniseerde normen:

EN ISO 12100:2010	Veiligheid van machines – Algemene ontwerpbeginselen – Risicobeoordeling en risicovermindering
EN 12921-1:2005+A1:2010	Machines voor de oppervlaktereiniging en -voorbereiding van industriële producten door middel van vloeistoffen of dampfasen – deel 1: Algemene aan de veiligheid gestelde eisen
EN 12921-3:2005+A1:2008	Machines voor de oppervlaktereiniging en -voorbereiding van industriële producten door middel van vloeistoffen of dampfasen – deel 3: Veiligheid van installaties, waarin er brandbare vloeistoffen gebruikt worden
EN ISO 13854:2019	Veiligheid van machines; minimumafstanden ter preventie van kneuzingen aan lichaamsdelen
EN 60204-1:2018	Veiligheid van machines; elektrische uitrusting van machines Deel 1: Algemene eisen
EN ISO 11200:2014+A1:2020	Geluidsafstraling van machines en apparaten

Toegepaste technische specificaties:

Informatie vanwege de Duitse wettelijke ongevalverzekering (in Duitsland DGUV 209-088:2017-08)	Reinigen van werkstukken met reinigingsvloeistoffen (punt 3.1.4. en punt 5)
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Gemachtigd voor het samenstellen van de technische documenten:
Heer Torsten Bodtländer, IBS Scherer GmbH, Gewerbegebiet, 55599 Gau-Bickelheim



11.03.2024

Datum

Gediplomeerd ingenieur Axel Scherer (directeur)

Bij een niet met ons afgestemde wijziging van de machines verliest deze verklaring haar geldigheid.



NL

Zertifikat
Nr. **HM 220179**
vom 03.11.2022

GS - Zertifikat

Name und Anschrift des
Zertifikatsinhabers:
(Auftraggeber) IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
55599 Gau-Bickelheim

Produktbezeichnung: **Teilereinigungsgerät (Pinselwaschtisch)**

Typ: M + MD + M-500

Prüfgrundlage: GS-HM 32:2021-09 Einrichtungen zum Reinigen industrieller
Erzeugnisse mit flüssigen Reinigungsmitteln

Zugehöriger Prüfbericht: Nr. 2022-0040-01 vom 01.11.2022

Weitere Angaben: Bestimmungsgemäße Verwendung:
Das IBS-Teilereinigungsgerät ist zum Reinigen von öl- und
fettverschmutzten Metallteilen (z. B. Maschinenteilen, Motoren und
Gehäusen) mit IBS-Spezialreinigern.

Nachfolgebescheinigung zu Nr. OA 174002 vom 04.04.2018.

Anhang / Attachment

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 20 Absatz 3 des Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen überein. Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen. Der Zertifikatsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens ist gültig bis: **02.11.2027**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.


Dipl.-Ing. Jan Stegmann
Leiter Zertifizierung



Standorte | Locations

Zentrale Deutschland

IBS Scherer GmbH
Gewerbegebiet
55599 Gau-Bickelheim
Tel.: +49 (0)6701 9383 0
Fax: +49 (0)6701 9383 33
E-Mail: info@ibs-scherer.de

Spanien

IBS Scherer España S. L.
Gutenberg 3-13 3er H
E-08224 Terrassa (Barcelona)
Tel.: +34 (93) 1845467
E-Mail: info@ibs-scherer.es

Niederlassung Ost

IBS Scherer GmbH
Carsdorfer-Höhe 23
04523 Pegau-Carsdorf
Tel.: +49 (0)34296 979 0
Fax: +49 (0)34296 979 33

Tschechische Republik

IBS Scherer Czech s.r.o.
Velké Přítočno 342
273 51 Velké Přítočno
Tel.: +420 313 100 610
E-Mail: info@ibs-scherer.cz

Niederlassung Nord

IBS Scherer GmbH
Klaus-Seckel-Straße 4
29683 Bad Fallingbostal
Tel.: +49 (0)5163 29158 10
Fax: +49 (0)5163 29158 18

Niederlassung Süd

IBS Scherer GmbH
Theodor-Heuss-Straße 24
89340 Leipheim
Tel.: +49 (0)6701 9383 0
Fax: +49 (0)6701 9383 33

Polen

IBS Scherer Polska Sp. z o.o.
ul. Kobierzycka 19B
52-315 Wrocław
Tel.: +48 71 716 6003
E-Mail: info@ibs-scherer.pl



IBS-BA_Typ_M_MD_M500-DE_CZ_PL_ES_EN_FR_NL_03.2024

